

操作说明书

VEGAPULS 67

Profibus PA



Document ID: 32940



VEGA

目录

1 关于本文献资料4

1.1 功能4

1.2 对象4

1.3 使用的标记4

2 为了您的安全5

2.1 获得授权的人员5

2.2 合规使用5

2.3 谨防错误使用5

2.4 一般安全提示5

2.5 仪表上的安全标记5

2.6 欧盟一致性5

2.7 满足 NAMUR 的推荐5

2.8 适用于欧洲的移动通信技术许可证6

2.9 FCC /IC 一致性 (仅适用于美国/加拿大)6

2.10 环保说明6

3 产品说明7

3.1 结构7

3.2 作业方式8

3.3 包装、运输和仓储8

3.4 附件与备件9

4 安装10

4.1 一般提示10

4.2 安装准备12

4.3 安装提示14

5 与供电装置相连接18

5.1 准备接线18

5.2 接线步骤18

5.3 单腔式外壳的接线图19

5.4 双腔式外壳的接线图21

5.5 接线图 - IP 66/IP 68 型, 1 bar23

5.6 启动阶段23

6 通过显示和调整模块PLICSCOM启动24

6.1 简述24

6.2 使用显示和调整模块24

6.3 操作系统25

6.4 调试步骤25

6.5 菜单图35

6.10 对设置的参数数据的存储36

7 用 PACTware 和其他操作程序来进行调试37

7.1 连接计算机37

7.2 通过 PACTware 设置参数38

7.3 用 PDM 来设定参数38

7.4 对设置的参数数据的存储38

8 仪表维修和故障排除40

8.1 维护, 清洁40

8.2 排除故障40

8.3 更换电子插件41

8.4 软件升级41

8.5 需要维修时的步骤41

9 拆卸43

9.1 拆卸步骤43

9.2 废物清除43

10 附件44

10.1 技术参数44

10.2 Profibus PA48

10.3 尺寸51

10.4 企业知识产权保护57

10.5 商标57

用于防爆区域的安全提示



请在将仪表用于防爆应用领域时遵守专门针对防爆的安全说明。这些说明作为文献随附在每一台带有防爆许可证的仪表中，它们是使用说明书的组成部分。

编辑时间：2018-12-18

1 关于本文献资料

1.1 功能

本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试的必要信息以及针对维护、故障排除、部件更换和用户安全性方面的重要信息。因此请在调试前阅读并将它作为产品的组成部分保存在仪表的近旁，供随时翻阅。

1.2 对象

本使用说明书针对经培训的专业人员，他们须能翻阅其中的内容并付诸实施。

1.3 使用的标记



文献 ID

本说明书封面上的该符号表示文献 ID。通过在 www.vega.com 上输入文献 ID 可以下载文献。



信息，建议，提示

本标记指很有帮助的附加信息。



小心：若不遵守此警告提示，会导致故障发生或功能失灵。



警告：若不遵守此警告提示，会导致人员受伤和/或仪表严重受损。



危险：若不遵守此警告提示，会导致人员受重伤和/或仪表被毁。



防爆应用

本符号指针对防爆应用的特别提示。



SIL 应用

本符号标识有关安全性的提示，在至关安全的应用场合尤其应遵守它们。

• 列表

前面的点指一份没有强制性顺序的列表。



→ 步骤

此箭头指某一操作步骤。

1

操作顺序

前面的数字指前后相连的操作步骤。



电池的善后处理

本标记表示对电池和蓄电池善后处理的特殊提示。

2 为了您的安全

2.1 获得授权的人员

在本文献中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备运营商特约的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

2.2 合规使用

VEGAPULS 67 是一个用于连续测量物位的传感器。

有关应用范围的详细说明请参见“产品描述”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保证仪表的使用安全性。

出于安全和质保原因，只允许由获得制造商授权的人员来从事超出使用说明书中规定的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或变更本仪表。

2.3 谨防错误使用

如果不合理或违规使用，该仪表存在与应用相关的危险，如容器溢流或因安装错误或设置错误而使设备部件受损。这会导致财产受损、人员受伤或环境受害。此外，由此会影响仪表的保护性能。

2.4 一般安全提示

该仪表符合当今技术水平并遵守了常用的条例和准则。用户应遵守本使用说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

视不同的仪表型式，所有雷达传感器的发射频率都位于 C 或 K 频段范围。小发射功率远远低于国际许可的极限值。合规使用时，不会给健康带来不良影响。也允许在金属封闭的容器之外无限制使用该仪表。

只允许在技术完好和安全的条件下使用本仪表。营运商应负责确保仪表无故障运行。如果要将在本仪表用于侵蚀性或腐蚀性的介质中，且这会因仪表的功能故障而带来危险，营运商应采取适当的措施来确证仪表具有正常的功能。

“带有筒管的高温型”安装适配件 -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)，用于正面齐平式安装

为了避免带来危害，应遵守贴在仪表上的安全标志和说明，并在本使用说明书中查阅其含义。

2.5 仪表上的安全标记

应遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

2.6 欧盟一致性

该仪表满足相关欧盟准则中的法定要求。我们借助 CE 标志证明该仪表符合这些准则的要求。

欧盟一致性声明请参见我公司在 www.vega.com/downloads 下主页。

2.7 满足 NAMUR 的推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性

其它信息请参见 www.namur.de。

2.8 适用于欧洲的移动通信技术许可证

已按照以下统一标准的最新版本测试过该仪表：

- EN 302372 - Tank Level Probing Radar

因此，在欧盟范围内的国家里，允许将该仪表用于封闭的容器之内。

也允许用于 EFTA (欧洲自由贸易联盟) 的、只要实施各相应标准的成员国。

在关闭的容器中运行时，必须满足 EN 302372 标准的附件 E 中 a 到 f 这几项的要求。

2.9 FCC /IC 一致性 (仅适用于美国/加拿大)

只允许将 VEGAPULS 67 放在金属、混凝土或玻璃纤维增强塑料制成的封闭的容器中使用。

有关本使用说明书的提示：

本使用说明书专用于跨国使用。插图部分显示 VEGAPULS 67 在大气中开放的容器中的应用。该应用不符合仪表的 FCC-/IC 许可证所规定的。

VEGAPULS 67 拥有 FCC/IC 许可证，包含所有本使用说明书所述的天线形式。

对仪表进行未经 VEGA 明确放行的改造或变更将导致使用许可遭到取消。

对仪表与 FCC 规定第 15 部分一致。只允许在满足以下两个条件的情况下得到使用：

1. 本仪表不得发射干扰射线，且
2. 本仪表不得在工作时受到接收到的干扰辐射的影响，哪怕这些干扰辐射会触发不希望出现的工况。

本仪表经过检验，确证它符合 FCC 规定第 15 部分对一个 A 级数字式仪表所规定的极限值。这些极限值是为在工业环境下使用时合理防止干扰辐射而规定。本仪表会产生、利用并可以发射电磁波。如果在安装和使用没有遵守本使用说明书中的规定，它会发射对通讯技术设备带来干扰的辐射。如果将本仪表在居住区使用，它会造成干扰辐射。此情形下，营运商必须负责遏制这种干扰辐射，违反此规定将被追究责任。

2.10 环保说明

对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改善我们的工作环境的目的。我们的环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001 标准通过了认证。

请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

- 请参见“包装、运输和仓储”一章
- “废物清除”一章

3 产品说明

3.1 结构

供货范围

供货包括以下：

- 雷达传感器
- 文献资料
 - 简要使用说明书VEGAPULS 67
 - 有关可选的仪表装备的说明书
 - 防爆专用的 "安全提示" (针对防爆型)
 - 必要时还有其他证明



信息:

在使用说明书中也对那些可选的仪表特征进行了描述。各相应的供货范围由订货规格决定。

部件

VEGAPULS 67 由以下部件组成：

- 带有塑封天线系统的过程接口
- 带有电子部件的外壳，可以选带插接器，可以选带连接电缆
- 外壳盖，也可以选带显示和调整模块 PLICSCOM

有不同结构型式的部件供使用。

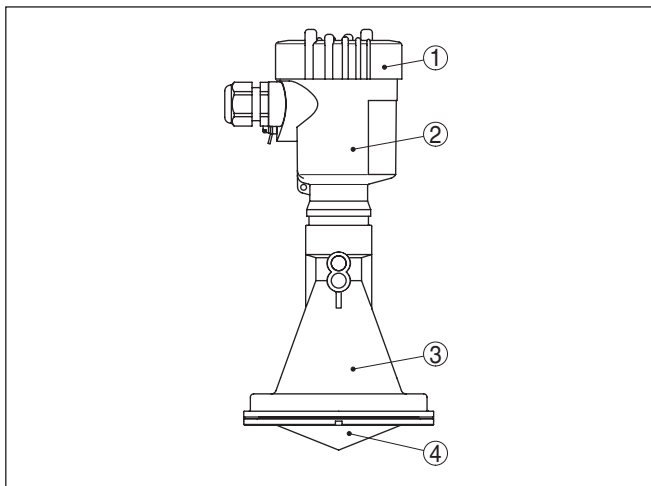


插图. 1: VEGAPULS 67, 螺纹型, 带塑料号角天线和塑料外壳

- 1 外壳罩盖, 带PLICSCOM (可选)
- 2 带电子部件的外壳
- 3 带有塑料号角天线的过程接口

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的识别和使用的最重要的数据：

- 仪表类型
- 仪表的产品和系列号
- 文献资料号
- 技术参数：许可证，天线类型，过程接口，过程密封件/过程温度，信号输出，电源，保护种类，保护等级

利用系列号，您可以通过 www.vega.com、“VEGA 工具”和“仪表搜索”来显示仪表在交付时的参数。除了贴在仪表外表面的铭牌外，还可以在仪表内部找到系列号。

本使用说明书的适用范围

本使用说明书适用于以下版本的仪表：

- 硬件版本 ≤ 1.10
- 软件版本 ≤ 3.90

3.2 作业方式

应用领域

VEGAPULS 67 特别适用于在高度至 15 m 的料仓中测量固料。

功能原理

从雷达传感器的天线上以大约 1 毫秒的时间发射短雷达脉冲，该脉冲被介质反射并被天线作为回音接收。雷达脉冲从发射到接收的时间相当于距离，由此与充填高度成正比。由此测得的充填高度被转换成相应的输出信号并作为测量值输出。

供电和总线通信

通过 Profibus-DP-/PA 分段耦合器或 VEGALOG 571 EP 卡来进行供电。符合 Profibus 规格的两芯线电缆同时用于供电和给多个传感器供电数字式传输数据。VEGAPULS 67 的仪表特征符合 Profil 规格版本 3.0。

GSD/EDD

为规划您的 Profibus-DP-(PA)-通信网络所需的 GSD (设备主文件) 和位图文件参见 VEGA 主页“www.vega.com”的“Services - Downloads - Software - Profibus”下的下载区域。那里还有相应的证书。在 PDM 环境下，要获得传感器的全部功能，还额外需要一个 EDD (Electronic Device Description - 电子设备描述)，它同样供下载。您也可以通过给 info@de.vega.com 发电子邮件或给任何一个 VEGA 代表处致电索取一张带有相应文件的光盘，索取时请注明或说明订购号“DRIVER.S”。

显示和调整模块的背景照明通过传感器得电。在此，前提条件是工作电压要达到一定的高度。

供电数据请参见“技术参数”一章。

可以选购的加热装置需要独立的运行电压。细节参见“用于显示和调整模块的加热装置”附加说明书。该功能一般不提供给获得许可的仪表。

3.3 包装、运输和仓储

包装

您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此，应按照 ISO 4180 标准来检验包装材料，以确保它经得起常见的运输考验。

标准仪表通过纸箱包装，纸箱可回收利用。对于特殊类型，需要使用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收机构。

运输

运输时必须遵守运输包装上的提示。违背运输提示会导致仪表受损。

运输检查

收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏或隐藏的缺陷，应作出相应的处理。

仓储

在安装之前，应将包装好的物件封存，同时注意贴在外部的安置和仓储刻度线。

仓储包装物件时应遵守下列条件，除非有其他规定：

- 不得露天保存
- 应保存在干燥和无尘之处
- 不得与侵蚀性的介质接触
- 应避免阳光的照射
- 避免机械式振动

仓储和运输温度

- 仓储和运输温度见“技术参数 - 环境温度”
- 相对空气湿度 20 ... 85 %

抬起和提携

当仪表的重量超过 18 kg (39.68 lbs) 时，应用合适和许可的装置来进行抬起和提携。

3.4 附件与备件

PLICSCOM

显示和调整模块 PLICSCOM 用于显示测量值、进行调整及诊断。可随时将它装入传感器或外部显示和调整单元中，或从其中重新拆下。

利用内装的蓝牙模块(选购件)可以通过以下标配操作器来进行无线操作：

- 智能手机/平板设备 (iOS 或安卓操作系统)
- 带有蓝牙 USB 连接器的电脑/笔记本电脑 (Windows 操作系统)

其他信息请参见使用说明书 "PLICSCOM 型显示和调整模块" (文献 ID 36433)。

VEGACONNECT

借助接口适配器 VEGACONNECT 可以将有通信能力的仪表与一台电脑的 USB 接口相连。要给仪表设置参数时需要一个操作软件如 PACTware 以及 VEGA-DTM。

其它信息请参见使用说明书 "接口适配器 VEGACONNECT" (文献 ID 32628)。

VEGADIS 81

VEGADIS 81 是一个外部显示和调整单元，用于 VEGA plics® 传感器。

对于带有双腔式壳体的传感器，额外需要用于 VEGADIS 81 的接口适配器 "VEGADIS-Adapter"。

其它相关信息请参见使用说明书 "VEGADIS 81" (文献 ID 43814)。

保护盖

保护罩能防止传感器壳体受污染和太阳的辐射热。

其它信息请参见附加说明书 "保护罩" (文献 ID 34296)。

法兰

有符合以下标准的不同型式的法兰供使用：DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80。

其他信息参见附加说明书 "符合 DIN-EN-ASME-JIS 标准的法兰" (文献资料 ID 31088)。

可调的法兰密封件

可以调节的法兰密封件用于将传感器天线校准到固料表面，以此来优化测量过程。

其他信息参见附加说明书 "可以调节的法兰密封件" (文献 ID 33797)。

吹气接头

吹气接头用于将工作空气吹到雷达传感器的天线区域。以此来保护天线系统的表面，以避免积聚灰尘或形成冷凝水。

其它信息参见附加说明书 "吹气接头" (文献 ID 号为 49552)。

电子插件

电子插件 VEGAPULS 60 系列是用于 VEGAPULS 60 系列雷达传感器的更换件。不同的信号输出口都各有一种自己的型式供使用。

其它信息参见操作说明书 "电子插件 VEGAPULS 60 系列" (文献资料 ID 30176)。

4 安装

4.1 一般提示

安装位置

请选择一个便于安装和接线，同时也便于以后拆装显示和调整模块的安装位置。外壳可以旋转 330°，不需要使用任何工具。此外，显示和调整模块可以以 90° 的步长旋转。

潮湿

请使用推荐的电缆（见“接电”一章），并拧紧电缆入口螺栓。

您应在进行电缆的螺纹连接之前将连接电缆朝下引，由此额外防止潮气进入您的仪表中。这样，雨水和冷凝水便会往下流。这种方法尤其适用于在将仪表安装在户外、会有潮气进入的室内（如通过清洁过程）或在冷却或加热的容器中时。

请确保能保持仪表的保护等级，使得壳体能在运行中保持封闭，必要时能得到固定。

请确证，在“技术参数”一章中给出的污染度符合现有的环境条件。

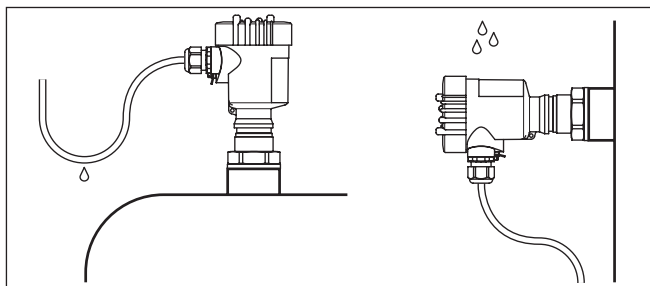


插图. 2: 防止湿气侵入的措施

电缆入口 - NPT 螺纹 电缆螺纹接头

公制螺纹

出厂前，在带有公制螺纹的仪表壳体上拧入了电缆螺纹接头。为在运输期间得到保护，给它塞入了塑料塞。

必须在进行电气连接前去除该塞头。

NPT 螺纹

对于带有自密封式 NPT 螺纹的仪表壳体，出厂时不得拧入电缆螺纹接头。因此，为在运输时起到保护作用，空余的电缆入口是用红色的防尘护盖封闭的。

调试前，您必须用许可的电缆螺纹接头取代这些保护盖或用合适的盲塞将孔口封闭。

测量范围

传感器的测量范围的基准面是聚焦透镜一侧的支承面。对于带有适配法兰的仪表型式，基准面是法兰的底面。

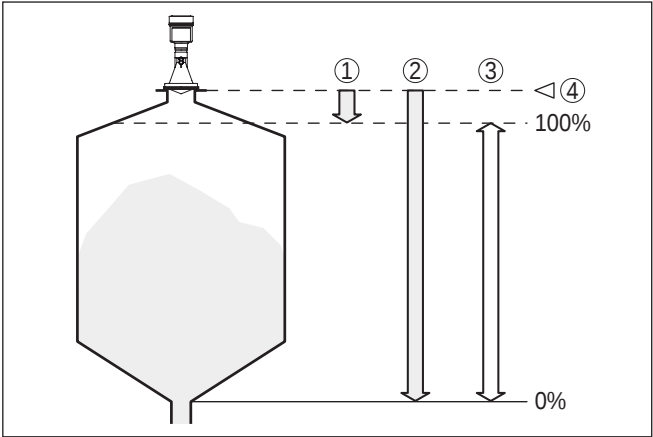


插图. 3: 测量范围 (工作范围) 和最大的测量间距

- 1 为满
- 2 为空 (最大测量间距)
- 3 测量范围
- 4 基准面



信息:

如果介质到达天线，可能会在天线上长期形成附着物，它们日后会导致测量误差。

偏振层

VEGAPULS 67 发射的雷达脉冲是电磁波。这样，您就有一个电气部分和一个磁场部分，它们相互垂直。偏振层由电气部分的方向来决定。在雷达仪表上，可以用偏振功能并通过旋转连接法兰或拧入管接头中的仪表来明显减少干扰回音的影响。偏振层的位置被标注在仪表上。

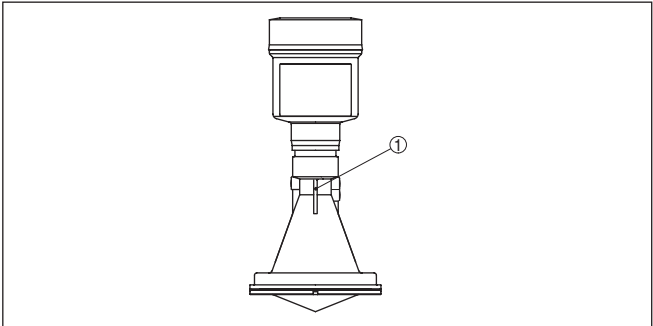


插图. 4: 偏振层在 VEGAPULS 67 上的位置

- 1 标记条

对过程条件的适用性

请确证，仪表上所有处于过程之中的零部件，尤指传感器元件、过程密封件和过程接口都能满足出现的过程条件，其中主要包括过程压力、过程温度和介质的化学性能。

相关的说明请参见 "技术参数" 一章以及铭牌。

环境条件的适用性

根据 DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 标准，本仪表适用于常规和其他的环境条件。

4.2 安装准备

可以采用两种不同的方法来安装雷达传感器：

- 使用龙门框
- 通过一个锁紧或适配法兰

龙门框

龙门框有助于将仪表很方便地固定在容器壁或料仓盖上。它适合于安装在墙壁、天花板或支架上。尤其是对于开放式的容器，这是一种将传感器对准固体表面的简便有效的方法。

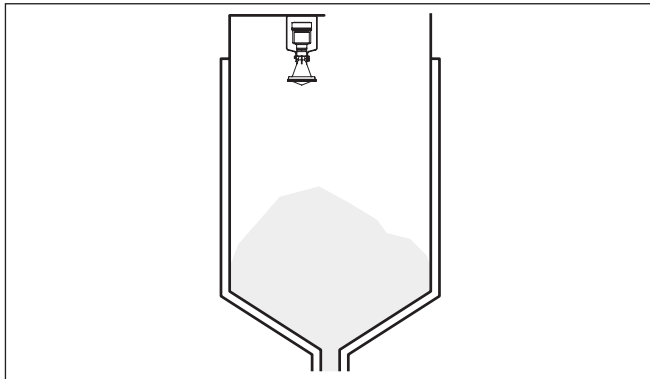


插图. 5: 带有龙门框的雷达传感器

龙门框以散装形式供货，必须在调试前用三个内六角螺钉 M5 x 10 和弹性垫圈将之拧紧在传感器上。最大起动扭矩参见 "技术参数" 一章。所需的工具：4 号内六角扳手。

将龙门框拧紧在传感器上的方法有两种。视所做出的选择，传感器在龙门框上可以如下转动：

- 单腔式壳体
 - 倾斜角 180° 无级
 - 倾斜角，分三级：0°、90° 和 180°
- 双腔式壳体
 - 倾斜角 90° 无级
 - 倾斜角，分两级：0° 和 90°

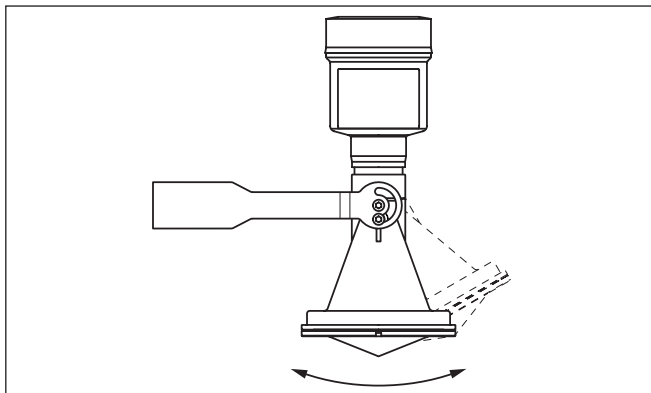


插图. 6: 倾斜角度的调节

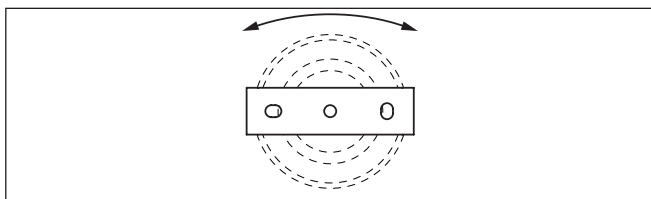


插图. 7: 固定在中央时旋转

缩紧法兰或适配法兰

通过锁紧法兰可以将仪表安装在一个法兰 DN 80/ANSI 3" 上, 适配法兰可以安装在法兰 DN 100/ANSI 4" 和 DN 150/ANSI 6" 上
与这些安装方法相应的图纸参见 "尺寸" 一章。

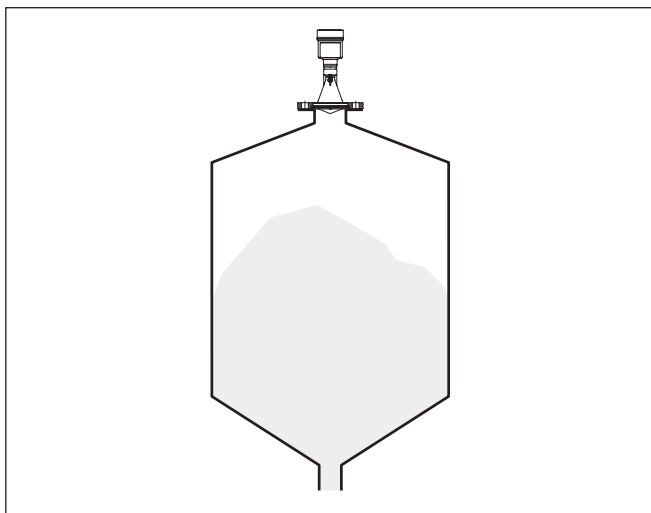


插图. 8: 雷达传感器的法兰安装

4.3 安装提示

安装位置

请将 VEGAPULS 67 安装在一个离开容器壁至少 200 mm (7.874 in) 的位置。如果您不能遵守这一距离，则应在调试时进行一次故障信号的抑制。尤其当容器壁上会产生附着物时适宜采用这种做法。此情形下，建议在以后某一时间，用已有的附着物来重复进行故障信号的抑制。

管接头

将 VEGAPULS 67 安装到一个接管上时有一个相应的 DN 80 (ASME 3" 或 JIS 80) 锁紧法兰以及一个合适的适配法兰供使用。
对于塑料制、铝制单腔式和不锈钢制的外壳，可以将锁紧法兰直接穿过外壳导入。在铝制双腔式外壳上无法进行事后补装，安装方式应在订购时定下来。



信息:
接头应尽量短，接头的末端应倒圆。由此可将来自容器接头的干扰反射保持在一个很小范围内。


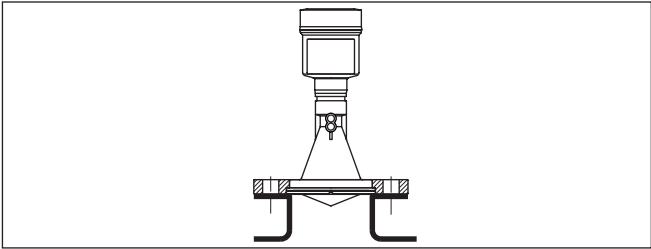


插图. 9: 值得推荐的管接头安装方法

如果介质的反射性能较好的话，也可以将 VEGAPULS 67 安装在较长的管接头上。管接头高度的参考值参见下图。此后您必须抑制干扰信号。

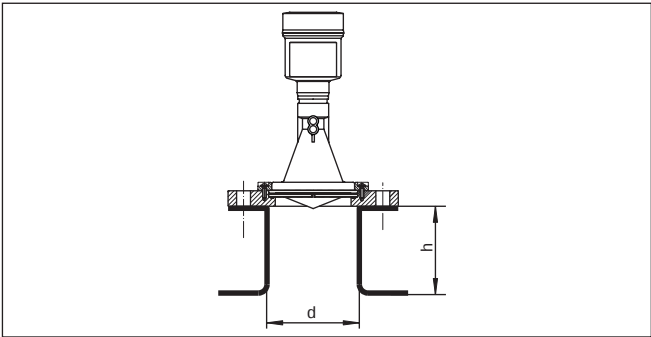

下表根据直径 d 给出了最大的管接头长度值 h。

接管直径 d	接管长度 h
80 mm	300 mm
100 mm	400 mm
150 mm	500 mm

接管直径 d	接管长度 h
3"	11.8 in
4"	15.8 in

接管直径 d	接管长度 h
6"	19.7 in



忠告:

对于新设备，将容器的管接头朝向排空方向较为合理，这样，来自容器壁的干扰反射会减少，且测量的深度可以达到锥形出口。

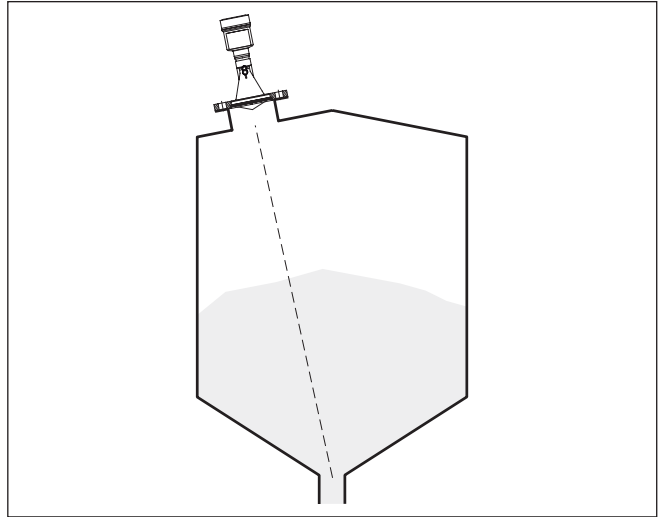


插图. 11: 在料仓中校准

安装在多腔式料仓中

在多腔式料仓中的料仓壁常常用型材板如梯形板材搭建而成，这样才能确保达到必要的稳定性。如果雷达传感器太接近一纹理结构复杂的容器壁，会导致出现大量干扰反射。因此，应以离开分隔壁尽量大的间距来安装传感器。

将传感器安装在料仓外壁上，并对准料仓中央进行排空。

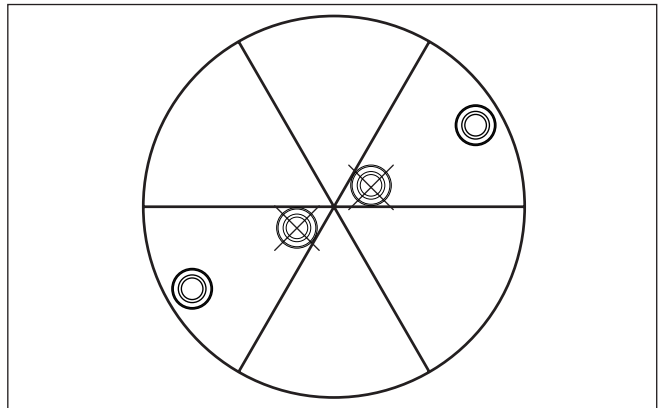


插图. 12: 在多腔式料仓中进行安装和校准

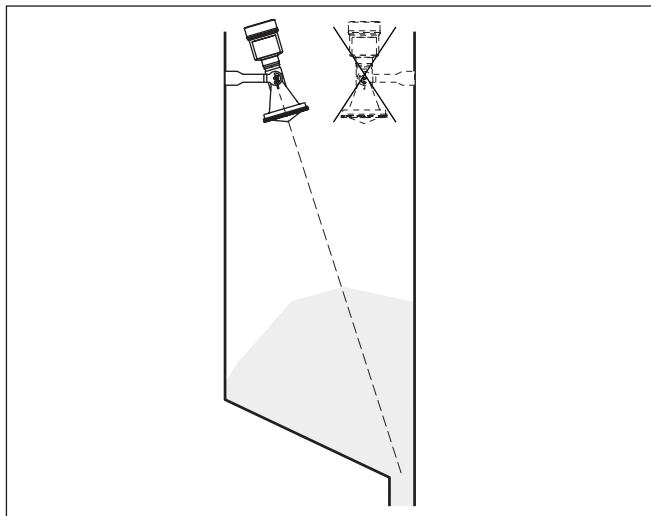


插图. 13: 在多腔式料仓中进行安装和校准

容器内装件

料仓内装件，如梯子，限位开关，容器支柱，还有容器壁构架都可能带来干扰回波，并使有效回波叠加。因此，在选择雷达传感器的安装地点时应注意不得让内装件与微波信号发生交叉，并应在规划测量点时确保雷达信号能尽量“畅通无阻”地到达介质。

如有容器内装件，应在调试时进行一次干扰信号的抑制。

如果大型容器内装件，如支撑件和承载件会导致产生干扰回音，可以采取附加措施将它们削弱。在内装件上方斜式安装用板材制成的小型挡板可以“分散”雷达信号，从而有效地防止干扰回音的直接反射。

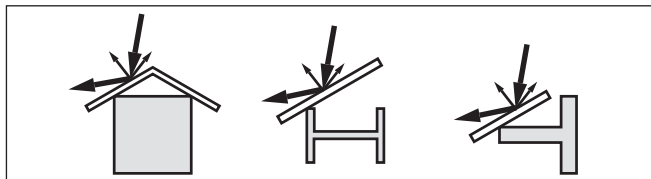


插图. 14: 用散射挡板来覆盖光滑的型材

空气冲洗

为避免出现附着物，尤其是在有大量冷凝水产生时，使用空气冲洗很重要。因为 VEGAPULS 67 没有直接的空气冲洗接头，故在安装用的管接头中预备了一个单独的空气冲洗接头。将该接头朝上倾斜后，对天线盖的清洁便特别有效。

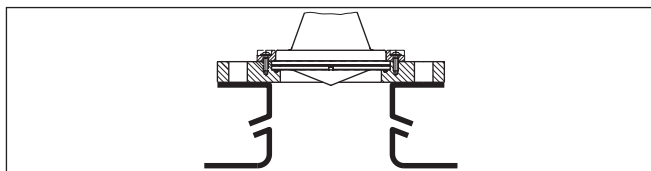


插图. 15: 空气冲洗接头

固料堆

用多个比如可以固定在吊车横梁上的传感器来测量大型固料堆，对于固料堆放锥，将传感器尽量垂直对准固料面比较有利。

传感器之间不会有相互影响的现象发生。

**信息:**

对于这些应用，请注意，传感器是为物位改变相对较慢的场合而设计的。如果使用带有一个运动臂的传感器，则应注意最大的测量率（参见“技术参数”一章）。

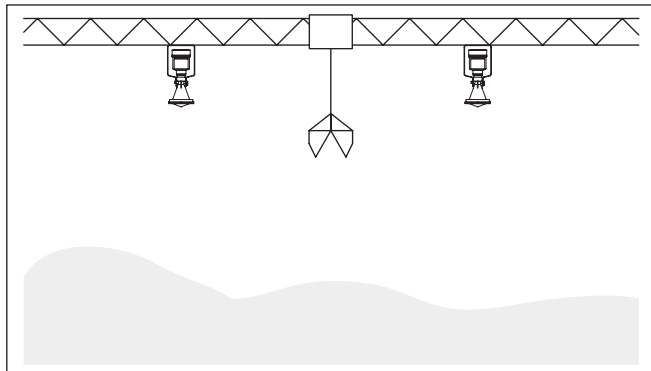


插图. 16: 在一个起重机横梁上的雷达传感器

5 与供电装置相连接

5.1 准备接线

安全提示

原则上请遵守以下安全提示：



警告:

只允许在断电的状态下进行接线。

- 只允许由接受过培训和获得设备营运商授权的专业人士来进行电气连接。
- 如果可能出现过压，请安装过浪涌保护仪。

供电

通过一个 Profibus-DP-/PA 区段耦合器进行供电。

供电范围根据仪表的不同型式有别。有关电源装置的参数参见“技术参数”一章。

连接电缆

用经屏蔽的电缆按照 Profibus 规格进行连接。在此，供电和数字总线信号的传输通过同一根两芯线的连接电缆进行。

请确证，所要使用的电缆具有对出现的最大环境温度所要求的耐温性和消防安全性。

在带有壳体和电缆螺纹接头的仪表上请使用带有圆形横截面的电缆。请检查，该电缆螺纹接头适用于何种电缆外径，以确保电缆螺纹接头 (IP 保护等级) 的密封作用。

请使用一种与电缆直径匹配的电缆螺纹接头。

请注意，应按照 Profibus 规格来完成您的安装工作，尤其是应注意通过相应的终止电阻来终结总线。

有关电缆规格的详细信息、安装和布局参见“www.profibus.com”的 Profibus PA - 用户与安装指南。

电缆引入口 ½ NPT

对于带 ½ NPT 型电缆引入口和塑料壳体的仪表，应将一个金属制 ½” 螺纹插件插入塑料壳体中。



小心:

将 NPT 电缆螺纹接头或钢管拧入该螺纹插件中时，必须确保无油脂。普通油脂一般都含有添加剂，会侵蚀螺纹插件和壳体之间的连接部分。这会严重影响连接强度和壳体的密封性。

电缆屏蔽和接地

对于带有电位补偿的设备，请将电缆屏蔽接到供电装置上，接入连接盒中，并在传感器上直接与地电位相连。为此，屏蔽必须在传感器中直接连接到内部的接地端子上。外壳上的外部接线端子必须低阻抗地与电位补偿相连。

在不带电位补偿的设备中，应在供电装置和传感器上将电缆屏蔽直接与地电位相连。在接线盒或 T 形接头中，通往传感器的较短的尾部电缆的屏蔽不得与地电位或另一根电缆屏蔽相连。通往供电装置和下一个接头的屏蔽电缆必须相互连接并通过一个陶瓷电容器 (如 1 nF, 1500 V) 与地电位相连。这样，低频电位补偿电流便被抑制，对高频干扰信号的保护作用仍然得以保留。

应用于防爆场合时，电缆和所有电容器的总容量不得超过 10 nF。



对于防爆型的应用，需要注意相应的安装规定。尤其应保证不会有电位补偿电流流经电缆屏蔽。在两端接地时，可以通过此前描述的一个电容的使用或通过单独的电位补偿来避免这一现象。

5.2 接线步骤

操作步骤如下：

1. 拧下壳体盖
2. 通过向左旋转取出可能存在的显示和调整模块

3. 拧松电缆螺纹接头上的锁紧螺母并取出塞头
4. 去掉连接电缆大约 10 cm (4 in) 的外皮，去掉芯线末端大约 1 cm (0.4 in) 的绝缘
5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中
6. 用螺丝刀抬起接线端子的打开柄 (见下图)
7. 按照接线图将芯线末端插入开放的端子中

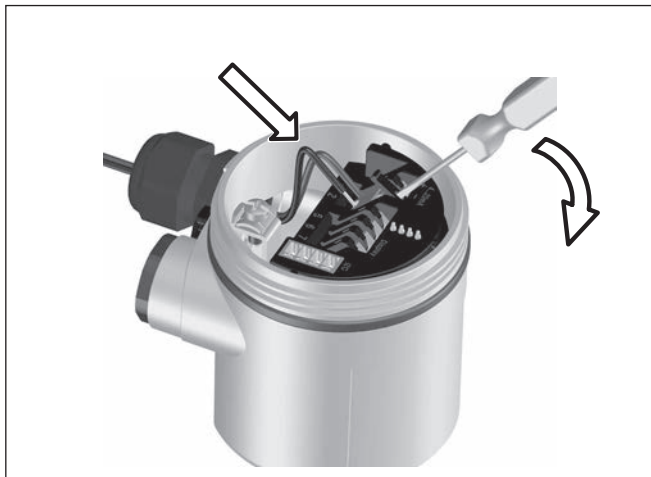


插图. 17: 接线步骤 6 和 7

8. 将端子的打开柄朝下按，可听到端子弹簧的关闭声
 9. 可通过轻拉来检查电线在端子中的安置是否正确
 10. 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子与电位补偿相连
 11. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
 12. 拧上壳体盖
- 电气连接现已完成。

5.3 单腔式外壳的接线图



以下诸图不仅适用于非防爆型，也适用于本安防爆型 (Ex-ia)。

外壳概貌

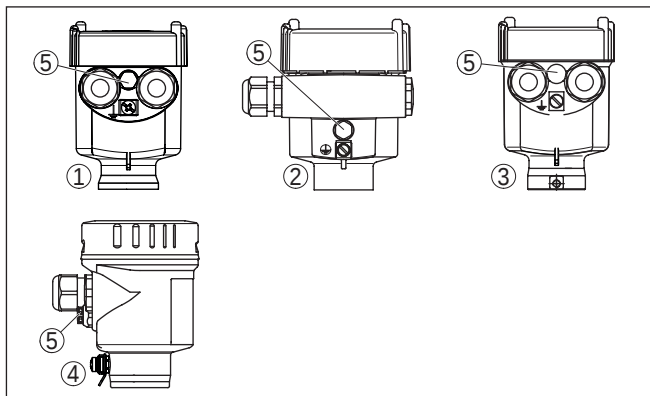


插图. 18: 单腔式外壳所用的各种材料

- 1 塑料
- 2 铝
- 3 不锈钢 (精密铸件)
- 4 不锈钢 (经电解抛光)
- 5 所有材料变种的气压补偿用的过滤元件。用于 IP 66/IP 68, 1 bar 型的铝和不锈钢的盲塞

电子部件腔和接线腔

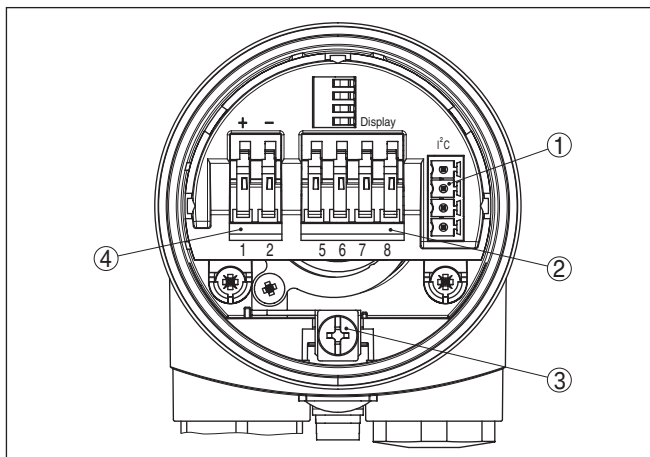


插图. 19: 单腔式壳体的电子部件和接线腔

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插接器
- 2 用于连接外部显示器 VEGADIS 81 的弹性端子
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子
- 4 用于供电电源的弹性端子

接线图

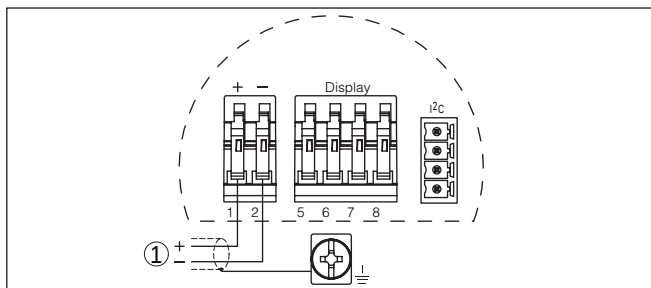


插图. 20: 单腔式外壳的接线图

1 供电, 信号输出

5.4 双腔式外壳的接线图

以下诸图不仅适用于非防爆型, 也适用于本安防爆型 (Ex-ia)。



外壳概貌

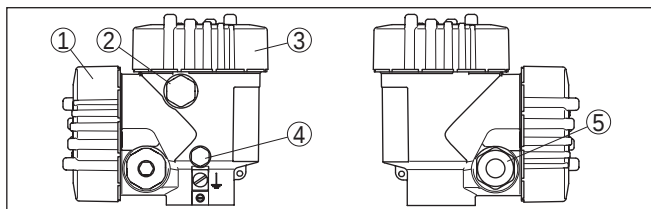


插图. 21: 双腔式壳体

- 1 接线部分的外壳罩盖
- 2 盲塞或连接插头 M12 x 1, 用于 VEGADIS 81 (可选)
- 3 电子部件部分的外壳罩盖
- 4 气压补偿用的过滤元件
- 5 电缆螺纹接头

电子部件腔

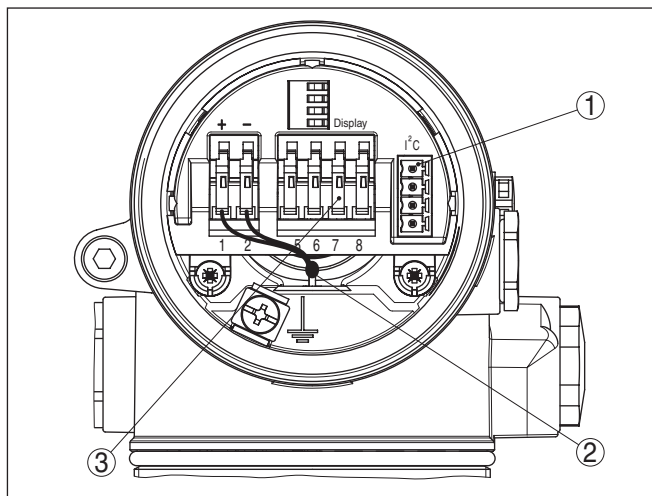


插图. 22: 双腔式壳体的电子部件腔

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插接器
- 2 与接线腔的内部连接电线
- 3 用于 VEGADIS 81 的接线端子

接线腔

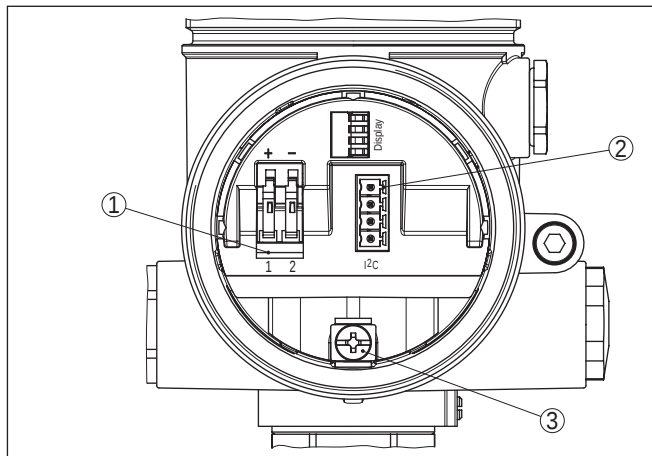


插图. 23: 双腔式壳体的接线腔

- 1 用于供电电源的弹力端子
- 2 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插接器
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子

接线图

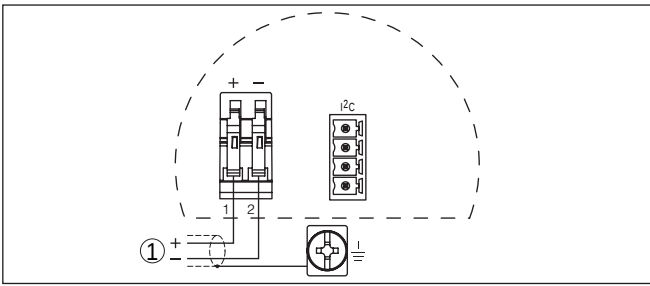


插图. 24: 双腔式外壳的接线图

1 供电, 信号输出

连接电缆的芯线分布

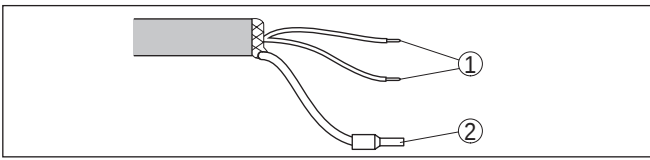


插图. 25: 连接电缆的芯线分布

1 褐色 (+) 和蓝色 (-), 用于连接供电装置或分析处理系统

2 屏蔽

5.6 启动阶段

启动阶段

将 VEGAPULS 67 与电源装置相连接后或在重新得电后, 仪表首先按照以下步骤进行约为时 30 秒钟的自测试:

- 电子部件内部检验
- 显示仪表类型, 版本以及传感器位号 (如同传感器的名字)
- 状态字节短暂出现故障

随后显示当前测量值并给线路发送相关的数字输出信号。¹⁾

¹⁾ 这些数值与当前物位以及已经完成的设定, 如工厂调整值相符。

6 通过显示和调整模块PLICSCOM启动

6.1 简述

功能/结构

显示和调整模块用于显示测量值、操作和诊断。它可以用于以下外壳类型和仪表中：

- plics® 仪表系列中的所有传感器，包括单腔式和两腔式外壳 (可以在电子部件或接线腔之间选择)
- 外部显示和调整单元 VEGADIS 61

6.2 使用显示和调整模块

安装/拆卸显示和调整模块

显示和调整模块可以随时拆装。无须断电。

操作步骤如下：

1. 拧下壳体盖
2. 将显示和调整模块安装在电子部件相应的位置上 (可以选择4个方向，每90°旋转)
3. 将显示和调整模块安装在电子部件上，并轻轻向右旋转，直到模块完全卡在槽内
4. 拧紧带视窗的壳体罩盖

拆卸的顺序与之相反。

显示和调整模块通过传感器得电，不需要其他接线。



插图. 26: 使用显示和调整模块



提示:

如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值，则需带有视窗的加高的盖子。

6.3 操作系统

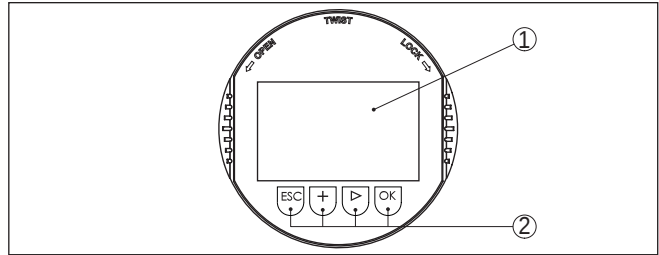


插图. 27: 显示和调整元件

- 1 液晶显示器
- 2 显示菜单代码
- 3 操作按钮

按钮功能

- **[OK]键：**
 - 切换至菜单概览
 - 确认所选菜单
 - 编辑参数
 - 储存数值
- **[->]键，用于选择：**
 - 更换菜单
 - 选择列表中的条目
 - 选择编辑位置
- **[+]键：**
 - 改变参数值
- **[ESC]键：**
 - 中断输入
 - 跳回到上一级菜单中

操作系统

可以通过显示和调整模块的四个按钮来操作仪表。在 LC 显示器上会显示各个菜单项。各个按钮的功能请参见此前的显示。

时间功能

按下一次 **[+]**- 和 **[->]** 按钮时，编辑值或光标会改变一位。按住盖按钮 1 s 以上时，会发生持续改变。

同时按下并按住 **[OK]**- 和 **[ESC]** 按钮长于 5 s 将跳回到基本菜单中。在此，菜单语言切换至“英文”。

在最后一次按下按钮大约 60 分钟后，自动跳回到测量值显示。在此，尚未用 **[OK]** 确认的数值将丢失。


6.4 调试步骤

设定地址

在对 Profibus-PA 传感器本身设定参数前须先设定地址。相关的详细描述参见显示和调整模块的操作说明书或 PACTware 或 DTM 的在线帮助。

基本设置 - 传感器地址

物位和压力传感器作为 Profibus PA 上的从机工作。为便于将之识别为总线参与者，每一台传感器必须有一个明确的地址。在供货状态下，每一台传感器的地址都是 126。由此可以首先与一台现有的总线相连接。但随后必须在本菜单项下更改地址。



参数化举例

由于雷达传感器是距离测量仪表，故将测量从传感器到介质表面的距离。为能显示本来介质高度，必须给测得的距离赋予百分比高度值。

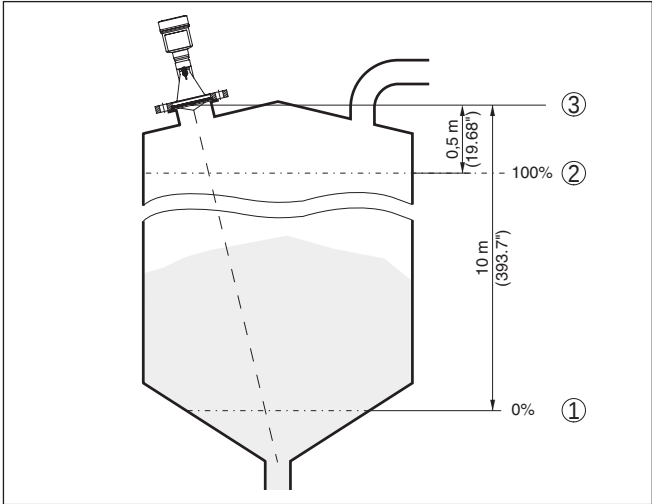


插图. 28: 参数化举例

- 1 最小物位 $\hat{=}$ 最大测量距离
- 2 最大物位 $\hat{=}$ 最小测量距离
- 3 基准面


要为此调整输入在容器满载和几乎空载时的距离，如果这些数值未知，可以用比如 10 % 和 90 % 的距离进行调整。这些距离值的出发点始终是螺纹或法兰的密封面。

要为此调整输入在容器满载和几乎空载时的距离，如果这些数值未知，可以用比如 10 % 和 90 % 的距离进行调整。这些距离值的出发点始终是螺纹或法兰的密封面。


基本设置 - 最小调整

操作步骤如下：

- 1. 通过[OK]从测量值显示转换到主菜单。




- 2. 用 [->]选择菜单项 "原始设置" 并用 [OK] 加以确认。现在显示菜单项 "最小调整"。



3. 通过[OK]准备编辑百分数值，通过[->]选择需要编辑的位置。通过[+]设定需要的百分数值，并通过[OK]存储。光标跳回到距离值。
4. 将以“米”为单位的距离值（与百分数值相对应）设定为空仓（比如：从传感器到容器底部的距离）。
5. 用[OK]存储设置值并用[->]切换至最大调整。

基本设置 - 最大调整


操作步骤如下：



1. 通过[OK]准备编辑百分数值，通过[->]选择需要编辑的位置。通过[+]设定需要的百分数值，并通过[OK]存储。光标跳回到距离值。
2. 将与百分数值对应的距离值（以米为单位）作为满仓输入，注意，最大物位必须位于死区之下。
3. 用[OK]存储设置值并用[->]切换至介质选择。

介质选择

每一种介质都有不同的反射性能。如果是固体，则会产生粉尘、堆放锥，且容器壁会带来额外的回波。通过正确选择介质可以使传感器最佳地与产品相匹配，并能显著提高特别是反射性能差的介质的测量可靠性。




对于固体，还可以额外选择“粉尘”、“颗粒”或“鹅卵石”。

如果是液体，则会出现被视为干扰因素的不平稳的介质表面和泡沫。为使传感器能适应这些不同的测量条件，在本菜单项下可以做出基本选择：“固体”或“液体”。

请通过相应的按钮输入所要的参数，储存输入值，然后用[->]按钮跳入下一个菜单项。

容器形状

除了介质之外，容器的形状也会影响测量结果。为使传感器能适应这些测量条件，视液体还是固体，本菜单项给您提供了不同的选择可能性。如果是“固体”，则可以选择“料仓”或“地下储藏室”，如果是“液体”，则可以选择“槽罐”、“立管”、“开放式容器”或“搅拌容器”。



请通过相应的按钮输入所要的参数，储存输入值，然后用[->]按钮跳入下一个菜单项。

基本设置 - 通道


通道是传感器功能块 (FB) 的入口选择开关。在功能块中进行额外的缩放 (Out-Scale)。在此菜单项中将选择用于功能块的数值：

- SV1 (Secondary Value 1):
 - 百分值 (对于雷达、制导微波和超声波传感器)
 - 压力或高度 (对于压力变送器)
- SV2 (Secondary Value 2):
 - 距离 (对于雷达、制导微波和超声波传感器)
 - 百分值 (对于压力变送器)
- PV (Primary Value):
 - 线性化的百分比值



基本设置 - 线性化曲线

对所有其容器容积与物位高度不呈线性增长的容器，如一个横卧的圆形储罐或球形储罐，如果需要显示或输出其容积的话，均需进行线性化。此类容器有对应的线性化曲线，它们给出了物位高度的百分比值和容器容积之比例。通过激活合适的曲线将正确显示容器容积的百分比值。如果容积不应以百分比值，而应以升或公斤等显示，则应额外在菜单项“显示”中设置一缩放功能。



请通过相应的按钮输入所要的参数，储存输入值，然后用 [->] 钮跳入下一个菜单项。



小心:
使用带有相应的许可证 (作为符合水资源法规的溢流保护的一部分) 的 VEGA-PULS 67 时应注意以下规定：

如果选择了线性化曲线，则不再强制性要求测量信号与充填高度成线性比例，这一点尤其在在极限信号传感器上设置开关点时需要得到用户的兼顾。

基本设置 - 阻尼


为能抑制测量值显示中比如由不平静的介质表面引起的波动，可以设定一个阻尼时间，它可以在 0 到 999 秒钟之间。请注意，这样一来，对整个测量的反应时间也会变长，且传感器对测量值快速变化所作出的反应会更慢。通常，只需要几秒钟，就能在很大程度上使测量值的显示得到平静。



请通过相应的按钮输入所要的参数，储存输入值，然后用 [->] 钮跳入下一个菜单项。

基本设置 - 传感器标签

在此菜单项中可以给传感器指定一个明确的名称，比如可以是一个测量点的名称或储罐或介质的名称。在一些大型设备的数字系统或文档中，为能更加精确地识别每个测量点，要给他们分别指定一个唯一的名称。



原始设置在此菜单项下结束，现在可以通过 [ESC] 回到主菜单。

显示器菜单范围

显示器 - 显示值

雷达、制导微波和超声波传感器提供以下测量值：


- SV1 (Secondary Value 1)：调整后的百分值
- SV2 (Secondary Value 2)：调整前的距离值
- PV (Primary Value)：线性化了的百分值
- PA-Out (通过功能块后的数值)：PA 输出口

压力变送器提供以下测量值：

- SV1 (Secondary Value 1)：调整前的压力和高度值

- SV2 (Secondary Value 2) : 调整后的百分值
- PV (Primary Value) : 线性化了的百分值
- PA-Out (通过功能块后的数值) : PA 输出口
- 温度

在菜单 "显示器" 中您决定在显示器上显示这些值中的哪一个。



显示器 - 照明

出厂时集成的背景照明可以通过操作菜单接通。该功能取决于运行电压的高低, 参见 "技术参数/供电电压"。



在出厂设置中, 照明处于关闭状态。

诊断 - 拖拽指示器

在传感器中分别储存了最小和最大测量值。这些数值在菜单项 "拖拽指示器" 中得到显示。

- 最小和最大距离值, 以 m(d) 为单位
- 最低和最高温度



诊断 - 测量可靠性

对于非接触式工作的物位传感器, 测量受到过程条件的影响。在此菜单项中, 物位回音的测量可靠性作为dB 值加以显示。测量可靠性等于信号强度减去噪音。数值越大, 测量结果就越可靠。测量成功时, 数值 > 10 dB。


诊断 - 曲线选择

对于超声波传感器, "回波曲线" 在测量范围内的回波信号的强度。信号强度的单位是 "dB"。通过信号强度可以评判测量的质量。

"干扰回波曲线" 用以 "dB" 为单位的信号强度表示在测量范围内储存的空容器的干扰回波 (参见菜单 "服务")。

启动一条 "趋势曲线" 后, 视不同的传感器, 可以最多记录 3000 个测量值。随后可以通过一根时间轴来显示这些数值。各相应的最老的测量值重新被删除。

在菜单项 "选择曲线" 中选择各曲线。



信息:

在出厂供货时, 没有启用趋势记录。必须由用户通过菜单项 "启动趋势曲线" 来启动它。

诊断 - 曲线显示

将回音曲线与干扰回音曲线进行比较后, 可以得出对测量可靠性的更加精确的评价。所选择的曲线得到不断更新。用按钮 [OK] 将打开带有变焦功能的子菜单。

对于 "回音和干扰回音曲线" 可供使用的有：

- "X 放大"：用于测量距离的放大镜功能
- "Y 放大"：将信号放大 1, 2, 5 和 10 倍，以 "dB" 为单位
- "取消放大"：用单倍放大将显示复位到额定测量范围

对于 "趋势曲线" 可供使用的有：

- "X 变焦"：分辨率
 - 1 分钟
 - 1 小时
 - 1 天
- "停止/启动"：中断一项正在进行的记录或开始一项新的记录
- "取消变焦"：将分辨率复位至分钟

记录光栅的出厂设置为 1 分钟。也可以用操作软件 PACTware 将该光栅设置为 1 小时或 1 天。

回音曲线

服务 - 抑制干扰信号

较高的接头或容器内装件，如支撑件或搅拌装置，以及附着物或容器壁上的焊缝都会引起干扰反射，它们会影响测量结果。干扰信号抑制记录、标注和储存这些干扰信号，以便在测量物位时可以不再考虑它们。物位较低时应该这样做，这样，所有可能存在的干扰反射都能被记录下来。

抑制干扰信号

Change now? 现在改变吗？

操作步骤如下：

1. 通过[OK]从测量值显示转换到主菜单。
2. 用[->]选择菜单项 "服务" 并用 [OK] 加以确认。现在将显示菜单项 "干扰信号抑制"。
3. 用 [OK] 确认 "干扰信号抑制 - 现在更改" 并在其下的菜单中选择 "新设置"。输入从传感器到介质表面的实际距离。这样，在用 [OK] 确认后，传感器会记录并储存所有在此范围内存在的干扰信号。



提示:

请检查与介质表面的距离，因为一旦数据有错 (太大)，最新物位会被作为干扰信号储存。这样，在此范围内，物位便不再得到采集。

服务 - 扩展了的设置

菜单项 "扩展了的设置" 给您提供了在物位变化极快的应用中优化 VEGAPULS 67 的可能性，为此请选择功能 "介质的快速改变 1 m/min"。

扩展了的设置值

物位的快速变化 > 1 m/min



提示:

因为在使用 "介质的快速改变 > 1 m/min." 功能时，信号分析中产生的平均值明显减少了，因此，干扰反射会因搅拌装置或容器内装件而导致测量平均值发生波动，所以，建议进行一次干扰信号的抑制。

服务 - 附加 PA 值

Profibus 循环式传输两个数值。第一个数值在菜单项 "通道" 中确定。在菜单项 "额外的 PA 值" 中选择额外的循环数值。

对于雷达、制导微波和超声波传感器，以下数值供选择：

- SV1 (Secondary Value 1) : 调整后的百分值
- SV2 (Secondary Value 2) : 调整前的距离值
- PV (Primary Value) : 线性化了的百分值

对于压力变送器，以下数值供选择：

- SV1 (Secondary Value 1): 调整前的压力和高度值
- SV2 (Secondary Value 2) : 调整后的百分值
- PV (Primary Value) : 线性化了的百分值

附加的 PA 值

服务 - 确定 Out-Scale

在此确定针对 PA-Out 的单位和缩放情况。只要在菜单项"显示值"下选择了 PA-Out，则这些设置值也适用于在显示和调整模块上显示的数值。

在 "Out-Scale 单位" 下，以下显示值供使用：

- 压力 (只对于压力变送器)
- 高度
- 质量
- 流通量
- 容积
- 其它 (无单位，%，mA)

在菜单项 "PV-Out-Scale" 中为测量值的 0 % 和 100 % 输入所需的数字值连同小数点。

外展单位

PV-Out-Scale

服务 - 仿真

您在此菜单项下通过电流输出口可仿真任意物位值和压力值。由此可以通过比如后置的显示仪或制导系统的输入卡等来测试信号路程。

以下仿真数值供选择：

- 百分值
- 电流
- 压力 (对于压力变送器)
- 距离 (对于雷达和制导的微波)

对于 Profibus PA 传感器，通过菜单"基本设置值"中的 "通道I" 来选择仿真值。

您可以如此来启动仿真：

1. 按下 **[OK]** 按钮
2. 用 **[->]** 来选择所要的仿真值并用 **[OK]** 来确认。
3. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所需的数字值。
4. 按下 **[OK]** 按钮


仿真正在进行，在此，对于 4 ... 20 mA/HART 输出电流，对于Profibus PA 或 Foundation Fieldbus 则输出一个数字值。

您如此中断仿真：

→ 按下 [ESC]



信息:
按下最后的按钮后的 10 分钟后，仿真过程自动中断。



服务 - 复位

原始设置
执行了 "复位" 功能后，传感器将以下菜单项的数值复位至复位值 (参见表格)：²⁾

菜单项	复位数据
最大调整	0 m(d)
最小调整	测量范围末端 (m(d)) ³⁾
介质	液体
容器形状	未知
抑制	0 s
线性化	线性
传感器标记	传感器
显示值	距离
扩展了的设置值	无
电流输出 - 特征曲线	4 ... 20 mA
电流输出口 - 最大电流	20 mA
电流输出口 - 最小电流	4 mA
电流输出 - 故障	< 3.6 mA
调整单位	m(d)

用 "复位" 功能 **不能** 将以下菜单项的数值复位至复位值 (参见表格)：

菜单项	复位数据
照明	无复位
语言	无复位
SIL	无复位
HART 运行模式	无复位


出厂预设
如原始设置，此外，专用参数被复位至默认值。⁴⁾

峰值
最大和最小距离值被复位至当前值。

²⁾ 传感器特有的原始设置。
³⁾ 根据传感器类型而定，参见 "技术参数" 一章。
⁴⁾ 专用参数是那些用操作软件 PACTware 根据客户的具体需要在服务层面上设置的参数。

服务 - 调整单位


请在本菜单项中选择传感器的内部计算单位。



服务 - 语言

传感器在出厂时就被设定为预定的本国语种。您可以在菜单项中更改本国语种。以下语种从软件版本 3.50 起供选择：

- Deutsch
- English
- Français
- Español
- Pycckuu
- Italiano
- Netherlands
- Japanese
- Chinese




服务 - HART 运行模式

HART 提供标准和多支路运行模式。

带有固定地址 0 的标准运行模式意味着测量值作为 4 ... 20 mA 信号输出。

在多支路运行模式下，可以在一根两线电路上运行最多 15 台传感器。必须给每一台传感器分配一个在 1 和 15 之间的地址。⁵⁾

您在此菜单项下确定 HART 运行模式并给多支路指定一地址。



出厂设置是地址为 0 的标准设置。

拷贝传感器数据

通过此功能可以读取设置的参数数据，并通过显示和调整模块将传感器数据写入传感器内。具体的功能描述参见“显示和调整模块”操作说明书。

可以利用此功能来读写以下数据：

- 测量值的显示
- 调整
- 介质
- 立管内径 (在立管版本上)
- 容器形状
- 抑制
- 线性化曲线
- 传感器标记
- 显示值
- 显示单位
- 缩放
- 电流输出
- 调整单位
- 语言

⁵⁾ 传感器的 4 ... 20 mA 信号被关闭，传感器接受一恒定的 4 mA 的电流。测量信号只作为数字式 HART 信号来传递。

以下与安全相关的数据 **不能** 被读写：

- HART 运行模式
- PIN
- SIL

拷贝传感器数据

要复制传感器数据吗？

服务 - 密码

在该菜单项中，密码将得到长期启用/禁用。输入了一个四位数的密码后，您就能保护传感器数据免遭擅自存取和擅自更改，如果密码被长期启用，则可以在每一个菜单项中临时（也即大约 60 分钟）禁用它。出厂设置的密码为 0000。

PIN

现在要永久启用吗？

启用密码时，只有以下功能可用：

- 选择菜单项并显示数据
- 将传感器中的数据读入显示和调整模块中

信息

在本菜单中您可以阅读有关传感器的最重要的信息：

- 仪表类型
- 序列号：8 位数字，如 12345678

仪表类型

序列号

- 校准日期：出厂校准日期
- 软件版本：传感器软件的发行版本

校准日期

软件版本

- 通过电脑进行最后一次更改：通过电脑最后一次更改传感器参数的日期

通过电脑进行的最后一次更改

- 传感器特征：如许可证、过程接头、密封件、测量元件、测量范围、电子部件、壳体、电缆入口、插头、电缆长度等


传感器特征

现在显示吗？


6.5 菜单图

信息:
用浅色显示的菜单窗口的功能是否可用取决于配置和应用。


原始设置

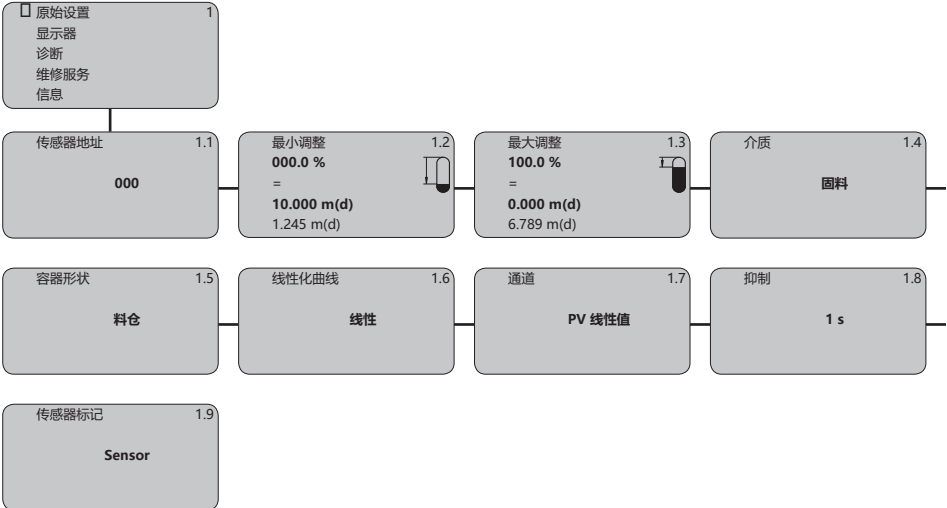

显示器

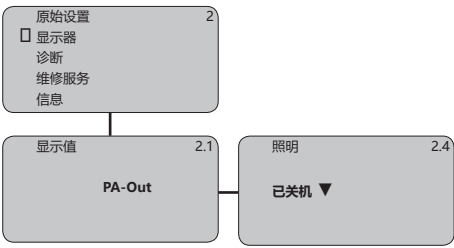


诊断

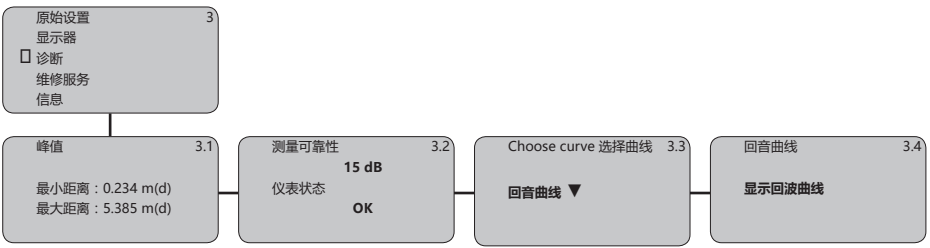


32940-ZH-190122

维修服务

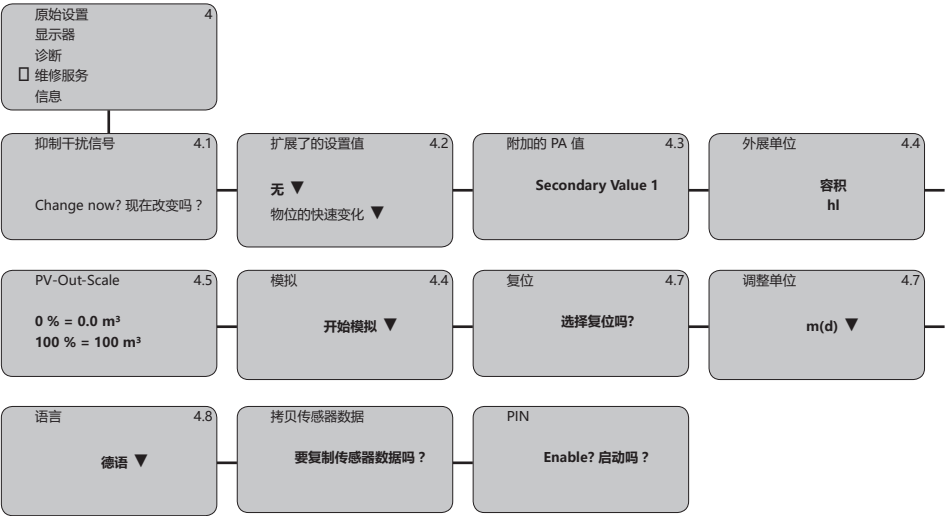

信息

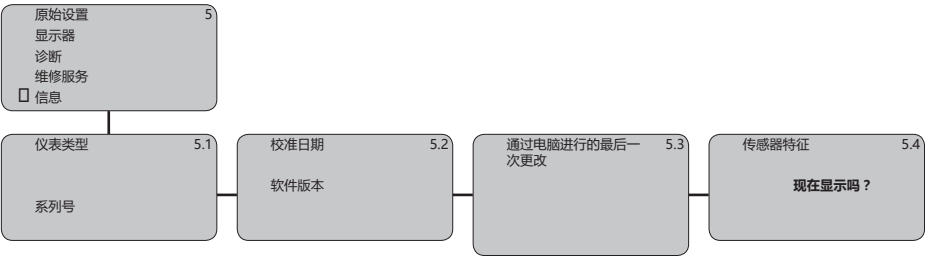

6.10 对设置的参数数据的存储

建议记录设置的参数，如在使用说明书中并加以存档。这样，它们就可供多次使用或为提供服务时所用。

如果 VEGAPULS 67 配备有显示和调整模块，则可以将这些数据从传感器读入显示和调整模块中。有关操作方式的描述参见操作说明书“显示和调整模块”的菜单项“复制传感器数据”。即便传感器的电源被切断，这些数据依然会在那里得到长期储存。

若需更换传感器，则显示和调整模块被插入更换仪表中，数据同样在菜单项“复制传感器数据”中被写入传感器中。

7 用 PACTware 和其他操作程序来进行调试

7.1 连接计算机

VEGACONNECT 直接与传感器相连

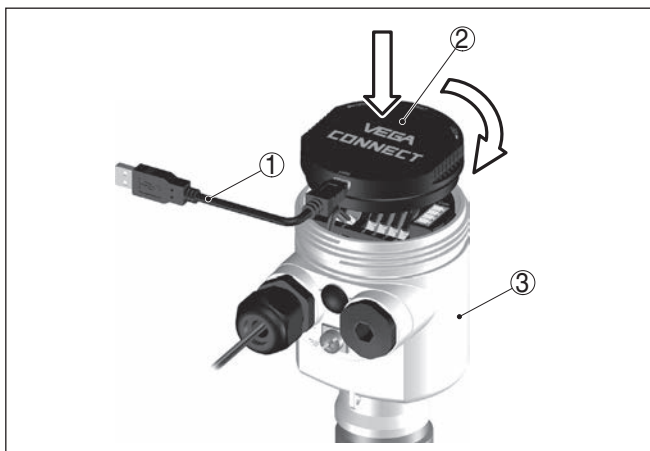


插图. 29: 通过 VEGACONNECT 将电脑直接与传感器相连

- 1 从 USB 电缆到 PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 传感器

外部 VEGACONNECT

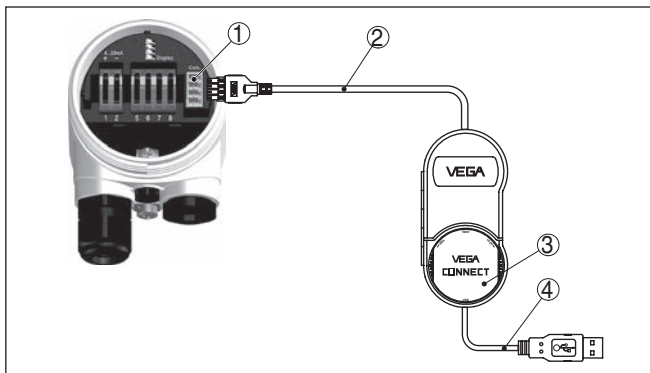


插图. 30: 通过外部 VEGACONNECT 连接

- 1 传感器上的 I²C 总线 (Com.) 接口
- 2 VEGACONNECT 的 I²C 连接电缆
- 3 VEGACONNECT
- 4 从 USB 电缆到 PC

需要的组件：

- VEGAPULS 67
- 安装有 PACTware 和 VEGA-DTM 的电脑
- VEGACONNECT
- 供电装置或分析系统

前提条件

7.2 通过 PACTware 设置参数

为能通过一台 Windows 电脑对仪表进行参数化，需要符合 FDT 标准的配置软件 PACTware 和一个合适的仪表驱动器 (DTM)。各现行的 PACTware 版本以及所有可用的 DTM 都收集在 DTM 系列中。此外，还可以按照 FDT 标准将 DTM 纳入其它框架应用中。



提示:

为能确保得到所有仪表功能的支持，您始终应使用最新的 DTM 系列。此外，所有描述的功能并非都包含在旧的固件版本中。您可以从我们的网站上下载最新的仪表软件。互联网站中还有关于升级截止日期的说明。

进一步的调试请参见“DTM 系列/PACTware”使用说明书，该说明书随附在每个 DTM 系列中，也可以通过互联网站下载。进一步的描述可以在 PACTware 和 DTM 的在线帮助中找到。

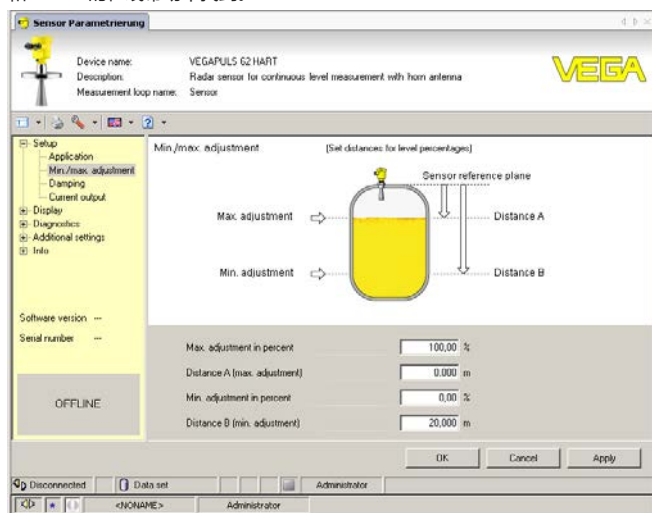


插图. 31: DTM 视图举例

标准版 / 完整版

仪表 DTM 有免费的标准版本和收费的完整版本供使用。所有用于全面调试的功能都已包含在标准版本中了。帮助简化立项的助手可大大简化操作工作。标准版本还包括项目的储存/打印功能以及导入/导出功能。

完整版中额外还包括全部项目资料的打印功能以及测量值和回波曲线的储存功能。此外，这里还有一个槽罐核算程序以及一个用于显示和分析储存的测量值和回波曲线的多功能显示器。

标准版本可以通过 www.vega.com/downloads 下载。您可以向您的主管代表索取完整版的光盘。

7.3 用 PDM 来设定参数

对于 VEGA 传感器，仪表描述作为 EDD 文件供操作程序 PDM 使用。当前最新版本的 PDM 已经包括这些仪表描述。对于老版本的 PDM，您可以从我们的主页 www.vega.com 上免费下载这些文件。

7.4 对设置的参数数据的存储

我们建议记录或储存设置的参数数据，以便于日后反复使用或供在服务时使用。

获得许可的专业版 VEGA DTM 系列和 PACTware 可以给您提供用于系统化储存和记录项目的工具。

8 仪表维修和故障排除

8.1 维护，清洁

合规使用时，在正常运行时无须特别维护。

在某些应用场合，附着在天线系统上的介质会影响测量结果。因此，应根据传感器和应用场合事先采取措施，以防天线系统受到严重污染。必要时应定期清洗天线系统。

8.2 排除故障

出现故障时的操作方法

设备营运商有责任采取合适的措施去消除出现的故障。

故障原因

VEGAPULS 67 能为您提供最高的功能安全性。尽管如此，依然可能在运行期间出现故障。可能的原因有如：

- 传感器
- 过程
- 供电
- 信号分析处理

排除故障

头一批措施是检查输出信号和通过显示和调整模块来分析错误信息，具体的操作步骤如下所述。其他广泛的诊断可能性由一台带有 PACTware 软件和相应的 DTM 的电脑为您提供。在许多情形下，可以通过这一途径来确证原因和排除故障。

24 小时维修服务热线

如果这些措施依然不能带来结果，在紧急情况下请致电 VEGA 维修服务热线，电话：**+49 1805 858550**。

即便在常规工作时间以外，在一周 7 天内的任何时候您都可以联系我们的服务热线。因为我们的维修服务热线使用英语为全世界的客户服务。此服务免费，您只需要支付正常的电话费用即可。

检查 Profibus PA

下表描述可能的错误并为纠错提供帮助：

错误	原因	纠正
连接另一台仪表时该区段将停用	超过了分段耦合器的最大供电电流	测量耗用电流，缩小区段
测量值在 Simatic S5 中显示错误	Simatic S5 不能解释测量值的数字格式 IEEE	插入西门子的转换组件
测量值在 Simatic S7 中被显示为 0	只有 4 个字节被始终载入可编程逻辑控制器中	使用功能组件 SFC 14，以便能始终载入 5 个字节
显示和调整模块上显示的测量值与在可编程逻辑控制器中的不一致	在菜单项 "显示器 - 显示值" 中没有设定成 "PA-Out"	检查数值，必要时纠正
在可编程逻辑控制器和 PA 网络之间没有建立连接	总线参数和波特率取决于分段耦合器，被错误设定	检查数据，必要时纠正
建立连接时仪表未出现	Profibus-DP 线路反极连接了	检查线路，必要时纠正
	终端不正确	检查总线的开端和末端的终端，必要时按照规格要求来端接
	仪表未与区段相连，地址被双重占用	检查，必要时纠正



对于防爆应用，需要注意有关本安电路的规定。

通过显示和调整模块来显示故障信息

错误	原因	纠正
E013	没有测量值	传感器处在启动阶段 传感器找不到回波，比如由于安装问题或设置的参数有错
E017	调整范围太小	重新进行调整，在此扩大最小和最大调整之间的差距
E036	没有可以运行的传感器软件	进行软件升级或将仪表寄去维修
E041, E042, E043	硬件故障，电子部件损坏	更换仪表或将之寄去维修
E113	通信冲突	更换仪表或将之寄去维修

排除故障后的操作

根据故障原因和所采取的措施，必要时应按照“调试”一章中的规定再次完成所述的步骤。

8.3 更换电子插件

如果存在电子插件损坏或失灵现象，应由使用者加以更换。



在防爆应用场合，只允许使用一个仪表和一个带有相应的防爆许可证的电子插件。

如果在仪表的使用现场没有电子插件，可以通过主管的 VEGA 代表处来订购。

传感器系列号

必须用传感器的设置值来载入新的电子插件。有以下几种方法：

- 在工厂里由 VEGA 完成
- 在使用现场由使用者完成

在这两种情形下均需要输入传感器的系列号。系列号请参见仪表的铭牌、外壳内部或在仪表的供货单上。



信息:

在现场加载时先得从互联网上下载订单数据 (参见“电子插件”的使用说明书)。

归类

电子插件与各传感器相匹配，其区别只在于信号的输出和供电。

8.4 软件升级

升级仪表软件时您需要以下部件：

- 仪表
- 供电
- 接口适配器 VEGACONNECT
- 带有 PACTware 的电脑
- 当前的仪表软件作为文件

最新的仪表软件以及有关操作步骤的详细信息请参见 www.vega.com 上的下载区域。



小心:

带有许可的仪表可能与特定的软件版本相连，因此请确保，在软件升级时许可保持有效。

详细信息参见 www.vega.com 上的下载区域。

8.5 需要维修时的步骤

一张仪表寄回表以及有关操作步骤的详细信息请参见 www.vega.com 上的下载区域。

这样我们就可以尽快帮助修理，不需要再询问其他信息。

如果仪表需要维修，请按照以下步骤进行：

- 应给每一个仪表打印一份表格并进行填写
- 清洗仪表并确保包装时仪表不会破裂
- 将填写好的表格，可能还有安全规范贴到包装的外部
- 请向主管您的代表处询问回寄地址。代表处的联系方式请参见我们的主页 www.vega.com。

9 拆卸

9.1 拆卸步骤



警告:

在拆卸前应注意危险的过程条件，比如：容器或管道内的压力、高温、腐蚀性的或有毒的介质等等。

请参照“装配”和“与供电装置相连接”章节中的说明，以相反的顺序合理完成那里规定的步骤。

9.2 废物清除

仪表用可由专业回收企业再利用的材料制成。为此，我们将电子部件设计成便于分拆式，并使用可以回收的材料。

WEEE 准则

本仪表不属于欧盟 WEEE 指令的适用范围。根据该指令第 2 条，如果电气或电子仪表是另一不属于该指令适用范围的设备的一部分，则它们也不属于该指令的适用范围，这里指的另一设备比如可能是当地固定的工业设备。

需要报废时，请将本仪表直接送给专业回收企业，而不是送往当地社区的废物收集站。

如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物清除事宜与我们联系。

10 附件

10 附件

10.1 技术参数

一般数据

316L 符合 1.4404 或 1.4435

与介质接触的材料

- 号角天线 PBT-GF30
- 聚焦透镜 PP
- 适配法兰 PPH
- 适配法兰的密封件 FKM

不与介质接触的材料

- 锁紧法兰 PPH
- 龙门框，龙门框紧固螺钉 316L
- 适配法兰紧固螺钉 304
- 壳体 塑料 PBT (聚酯)，铝压铸，经粉末涂层，不锈钢 316L
- 壳体和壳体盖之间的密封件 硅胶 SI 850 R, NBR 不含硅胶
- 壳体盖中的视窗 聚碳酸酯 (UL746-C 列出)，玻璃⁶⁾
- 接地端子 316Ti/316L
- 电缆螺纹接头 PA，不锈钢，黄铜
- 电缆螺纹接头的密封件 NBR
- 电缆螺纹接头的塞头 PA

传感器外壳上紧固框安装螺钉的最大起动力矩 4 Nm (2.95 lbf ft)

重量，视外壳材料和型式而定 0.7 ... 3.4 kg (1.543 ... 7.496 lbs)

拧紧扭矩

最大拧紧扭矩

- 传感器壳体上的龙门框的安装螺钉 4 Nm (2.950 lbf ft)
- 锁紧法兰的法兰螺钉 DN 80 5 Nm (3.689 lbf ft)
- 适配器法兰天线的夹紧螺钉 2.5 Nm (1.844 lbf ft)
- 适配法兰的法兰螺钉 DN 100 7 Nm (5.163 lbf ft)

NPT 电缆螺纹接头和导管的最大拧紧扭矩

- 塑料壳体 10 Nm (7.376 lbf ft)
- 铝 / 不锈钢制壳体 50 Nm (36.88 lbf ft)

输出变量

输出信号 数字输出信号，格式参照 IEEE-754

周期 至少 1 s (取决于参数的设置情况)

传感器地址 126 (出厂设置)

电流值 10 mA, ± 0.5 mA

阻尼 (输入参数值的 63 %) 0 ... 999 s, 可调

符合 NAMUR 的推荐性规范 NE 43

⁶⁾ 在铝和不锈钢精铸壳体上的玻璃

数字式测量分辨率 > 1 mm (0.039 in)

输入变量

测量变量	过程接口和介质表面之间距
从天线边缘起的最小间距	50 mm (1.969 in) ⁷⁾
测量范围	至 15 m (49.21 ft)

针对测量精度的参考条件 (根据 DIN EN 60770-1)

根据 DIN EN 61298-1 的参考条件

- 温度	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- 相对空气湿度	45 ... 75 %
- 气压	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

其他参考条件

- 反射器	理想的反射器，如金属板 2 x 2 m
- 干扰反射	最大干扰信号 20 dB 小于有效信号

测量特征和功率数据

测量频率	K 带
测量间隔	约 1 s
发射角 -3 dB ⁸⁾	10°
跳跃式回应或设定时间 ⁹⁾	> 1 s (取决于参数的设置情况)
最大物位变化	可调至 1 m/min. (取决于参数的设置情况)
天线系统的最大高频发射功率	
- 脉冲峰值功率	< 10 mm
- 脉冲持续时间	< 2 ns
- 中等功率	< 25 µW
- 中等功率，以 1 m 的间隔	< 1 µW/cm ²

测量偏差 (根据 DIN EN 60770-1)

测量偏差 ¹⁰⁾	≤ 15 mm (测量距离 > 1.0 m/3.280 ft)
---------------------	---------------------------------

⁷⁾ 对于介电常数较小的介质，直至 50 cm (19.69 in)。

⁸⁾ 相当于发射功率的 50% 的范围

⁹⁾ 直至在跳跃式改变物位时正确输出 (最大偏差为 10 %) 物位的时间。

¹⁰⁾ 含非线性化、滞后和不可重复性。

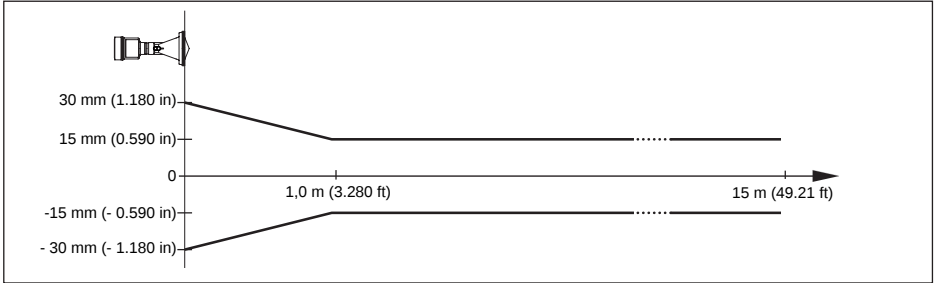


插图. 32: VEGAPULS 67 的测量偏差

环境温度对传感器电子部件的影响¹¹⁾

零信号的平均温度系数 (温度错误) < 0.03 %/10 K

环境条件

环境、仓储和运输温度 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

过程条件

容器压力 -100 ... 200 kPa/-1 ... 2 bar (-14.5 ... 29.0 psig)

过程温度(在过程接头处测得) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

抗振性¹²⁾

- 带锁紧法兰或适配法兰的塑料号角天线 在频率范围 5 ... 200 Hz 内的机械振动至 2 g
- 带有龙门框的塑料号角天线 在频率范围 5 ... 200 Hz 内的机械振动至 1 g

机电参数 - IP 66/IP 67 和 IP 66/IP 68 型 ; 0.2 bar

电缆引入口的选项

- 电缆入口 M20 x 1.5; ½ NPT
- 电缆螺纹接头 M20 x 1.5; ½ NPT
- 盲塞 M20 x 1.5; ½ NPT
- 封盖 ½ NPT

芯线横截面 (弹力端子)

- 实心电线, 绞合线 0.2 ... 2.5 mm² (AWG 24 ... 14)
- 带有芯线端套的绞合线 0.2 ... 1.5 mm² (AWG 24 ... 16)

机电数据 - IP 66/IP 68 (1 bar) 型

电缆引入口的选项

- 电缆螺纹接头, 带集成的连接电缆 M20 x 1.5 (电缆 : ø 5 ... 9 mm)
- 电缆入口 ½ NPT
- 盲塞 M20 x 1.5; ½ NPT

连接电缆

- 芯线横截面 0.5 mm² (AWG 20)

¹¹⁾ 针对额定测量范围, 在温度范围 -40 ... +80 °C 内。

¹²⁾ 通过了德国劳埃德准则的检验, GL 特性曲线 2。

- 芯线电阻	< 0.036 Ω/m
- 抗拉强度	< 1200 N (270 lbf)
- 标准长度	5 m (16.4 ft)
- 最大长度	180 m (590.6 ft)
- 最小弯曲半径	25 mm (0.984 in) , 在 25 °C (77 °F) 时
- 直径	约 8 mm (0.315 in)
- 颜色 - 非防爆型	黑色
- 颜色 - 防爆型	蓝色

显示和调整模块

电压供应与数据传输	通过传感器
显示	采用Dot 矩阵的液晶显示器
调整元件	4 个按钮
防护等级	
- 散装	IP 20
- 安装在不带罩盖的传感器上	IP 40
显示和调整模块的环境温度	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
材料	
- 壳体	ABS
- 视窗	聚酯薄膜

供电

工作电压	
- 非防爆型仪表	9 ... 32 V DC
- 本安防爆型 (Ex-ia) 仪表	9 ... 24 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表	16 ... 32 V DC
带有带照明的显示和调整模块的工作电压	
- 非防爆型仪表	12 ... 32 V DC
- 本安防爆型 (Ex-ia) 仪表	12 ... 24 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表	不可能有照明
供电，通过	DP-/PA-区段耦合器
非 Ex/Ex 型传感器的最大数量	32/10

仪表中的电位连接和电隔离装置

电子部件	无电位连接
额定电压 ¹³⁾	500 V AC
导电式连接	在接地端子和金属过程接头之间

电气保护措施

防护等级

¹³⁾ 在电子部件和金属仪表部件之间实现电分离

32940-ZH-190122

壳体用材料	型式	IP 保护等级	NEMA 保护等级
塑料	单腔	IP 66/IP 67	Type 4X
	双腔	IP 66/IP 67	Type 4X
铝	单腔	IP 66/IP 68 (0.2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
	双腔	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 68 (1 bar)	Type 6P Type 6P
不锈钢 (经电解抛光)	单腔	IP 66/IP 68 (0.2 bar)	Type 6P
不锈钢 (精密铸件)	单腔	IP 66/IP 68 (0.2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
	双腔	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 68 (1 bar)	Type 6P Type 6P

馈电的电源部分的连接	过压等级 III 的网络
海拔应用高度	
- 标准化	至 2000 m (6562 ft)
- 与前置的浪涌保护仪一起使用	至 5000 m (16404 ft)
污染等级 ¹⁴⁾	4
保护等级	II (IEC 61010-1)

许可证

视结构型式的不同，有许可证的仪表的技术参数可能有偏差。

因此，对于这些仪表，应注意相关的许可文件，它们随同仪表一起提供或可以在 www.vega.com 上通过"仪表搜索 (系列号)" 以及通过普通的下载栏目下载。

10.2 Profibus PA

仪表固定数据文件

Die Gerätestammdatei (GSD) enthält die Kenndaten des Profibus-PA-Gerätes. Zu diesen Daten gehören z. B. die zulässigen Übertragungsraten sowie Informationen über Diagnosewerte und das Format des vom PA-Gerät gelieferten Messwertes.

额外一个位图文件供 Profibus 网络的规划工具使用。它将被自动纳入 GSD 文件中一同安装。位图文件用于在配置工具中象征性地显示 PA 仪表。

识别号

每一台 Profibus 仪都从 Profibus 使用者组织 (PNO) 获得一个明确的识别号 (ID 号)。该 ID 号也包含在 GSD 文件的名称中。对于 VEGAPULS 67，其 ID 号为 **0x0772(hex)**，而 GSD 文件则为 **"PS_0772.GSD"**。除了这一制造商专用的 GSD 文件外，PNO 还提供一个普通的、即所谓的特定 GSD 文件供使用。对于 VEGAPULS 67，应使用普通的 GSD 文件 **"PA139700.GSD"**。如果使用了普通的 GSD 文件，传感器则需通过 DTM 软件转换为特定的识别号。在一般情况下，传感器用制造商专用的识别号来工作。

周期性的数据往来

在不断使用时，1 级主机 (如 SPS) 会从传感器上周期性地读取测量值数据。SPS 可以获取哪些数据，可以从下面

¹⁴⁾ 在满足壳体保护方式的情况下使用时

显示的组开关图中看出。

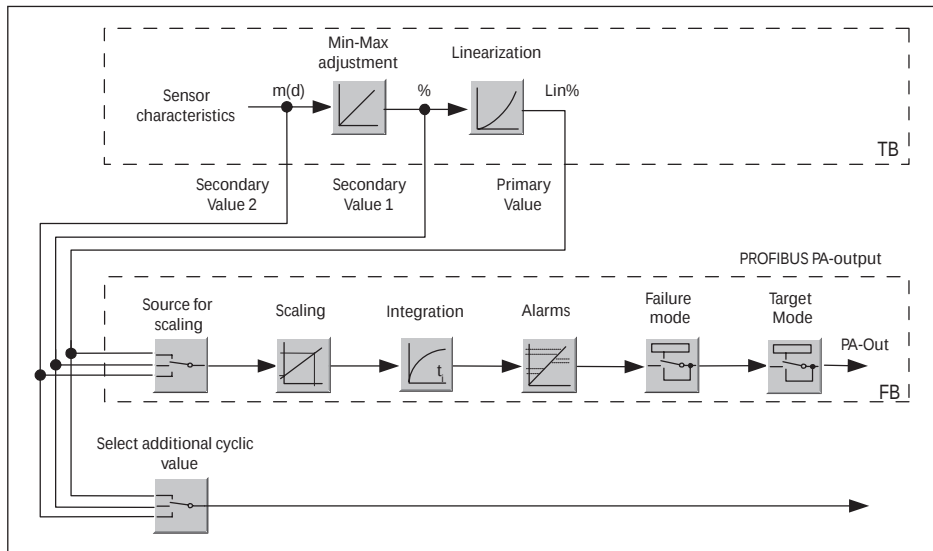


插图 33: VEGAPULS 67: Block diagram with AI (PA-OUT) value and additional cyclical value

TB Transducer Block

FB Function Block

PA 传感器的模块

对于周期性的数据往来，VEGAPULS 67 提供以下模块供使用：

- AI (PA-OUT)
 - FB1 在缩放后的 PA-OUT 值
- Additional Cyclic Value
 - 额外的周期性测量值 (取决于来源)
- Free Place
 - 如果在有周期性数据往来的数据电报中不应使用某一数值 (如替换温度和额外的循环值) 时, 便需采用这一模块。

最多可激活两个模块。借助 Profibus 主站的配置软件可以用这些模块确定周期性数据电报的结构。其步骤取决于各相应的配置软件。



提示:

模块有两种型式：

- Short 用于只支持一个“识别格式”字节, 如 Allen Bradley 的 Profibus 主站
- Long 用于只支持“识别格式”字节, 如 Siemens S7-300/400 的 Profibus 主站

电报结构举例

以下举例说明如何来组合模块, 且相关的数据电报是如何构成的。

例 1 (标准设置) 带距离值和额外的周期性值：

- AI (PA-OUT)
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754- Floating point value				Status	IEEE-754- Floating point value				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Additional Cyclic Value				Status

例 2 带距离值，不带额外的周期性值：

- AI (PA-OUT)
- Free Place

Byte-No.	1	2	3	4	5
Format	IEEE-754- Floating point value				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)



提示:

在此例中，字节 6-10 未占用。

输出信号的数据格式

Byte4	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
Status	Value (IEEE-754)			

插图. 36: 输出信号的数据格式

状态字节根据 Profil 3.0 "Profibus PA Profile for Process Control Devices " 编码。状态 "测量值 OK" 作为 80 (hex) 编码 (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0)。

测量值作为 32 比特浮点数以 IEEE-754 格式传输。

Byte n								Byte n+1								Byte n+2								Byte n+3							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VZ	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴	2 ⁻⁵	2 ⁻⁶	2 ⁻⁷	2 ⁻⁸	2 ⁻⁹	2 ⁻¹⁰	2 ⁻¹¹	2 ⁻¹²	2 ⁻¹³	2 ⁻¹⁴	2 ⁻¹⁵	2 ⁻¹⁶	2 ⁻¹⁷	2 ⁻¹⁸	2 ⁻¹⁹	2 ⁻²⁰	2 ⁻²¹	2 ⁻²²	2 ⁻²³
Sign Bit	Exponent							Significant							Significant							Significant									

Value = (-1)^{VZ} • 2^(Exponent - 127) • (1 + Significant)

插图. 37: 测量值的数据格式

在 PA 输出值中状态字节的编码

状态代码	依据 Profibus 标准的描述	可能的原因
0 x 00	bad - non-specific	Flash 更新已激活
0 x 04	bad - configuration error	●调整错误 ●PV 标度配置错误 (PV 跨度太小) ●尺寸单元不一致 ●线性化表格错误
0 x 0C	bad - sensor failure	●硬件故障 ●转换器故障 ●泄漏脉冲错误 ●触发器故障
0 x 10	bad - sensor failure	●测量值采集错误 ●温度测量错误

状态代码	依据 Profibus 标准的描述	可能的原因
0 x 1f	bad - out of service constant	"服务停止" 模式已启动
0 x 44	uncertain - last unstable value	失效保护备用值 (失效保护模式 = "最后值" 和自启动起已经生效的测量值)
0 x 48	uncertain substitute set	●启动模拟 ●失效保护备用值 (失效保护模式 = "Fsafe value")
0 x 4c	uncertain - initial value	失效保护备用值 (失效保护模式 = "最后有效值" 和自启动起尚未生效的测量值)
0 x 51	uncertain - sensor; conversion not accurate - low limited	传感器值 < 下限
0 x 52	uncertain - sensor; conversion not accurate - high limited	传感器值 > 上限
0 x 80	good (non-cascade) - OK	OK
0 x 84	good (non-cascade) - active block alarm	静态修改 (FB, TB) 已改变 (在静态范围参数被写出后, 激活 10 秒钟长)
0 x 89	good (non-cascade) - active advisory alarm - low limited	Lo-Alarm
0 x 8a	good (non-cascade) - active advisory alarm - high limited	Hi-Alarm
0 x 8d	good (non-cascade) - active critical alarm - low limited	Lo-Lo-Alarm
0 x 8e	good (non-cascade) - active critical alarm - high limited	Hi-Hi-Alarm

10.3 尺寸

以下尺寸图只是可以提供的型式中的一部分。详细的尺寸图可以在 www.vega.com/downloads 和 "Zeichnungen" 下下载。

塑料壳体

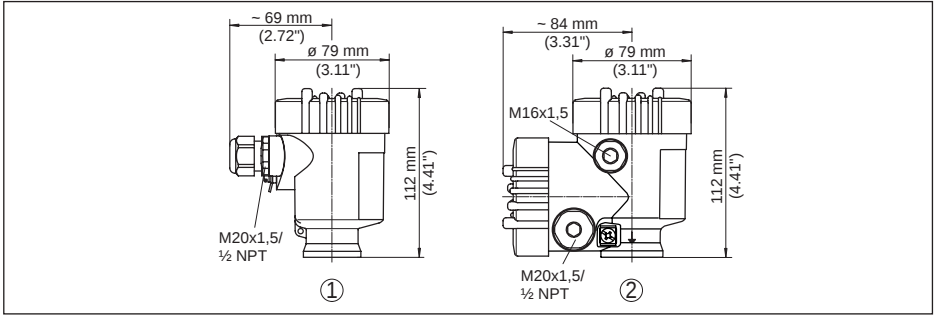


插图. 38: 采用保护方式为 IP 66/IP 67 的外壳型式 (内装显示和调整模块后, 外壳高度增加了 9 mm/0.35 in)

- 1 塑料制单腔
- 2 塑料制双腔

铝壳体

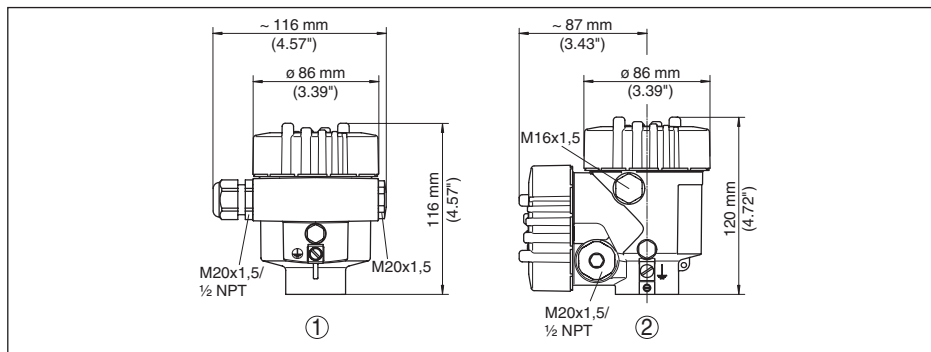


插图. 39: 采用保护等级达 IP 66/IP 68 (0.2 bar) 的壳体型式 (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了18 mm/0.71 in)

- 1 铝 - 单腔
- 2 铝 - 双腔

采用保护等级达 IP 66/IP 68, 1 bar 的铝外壳

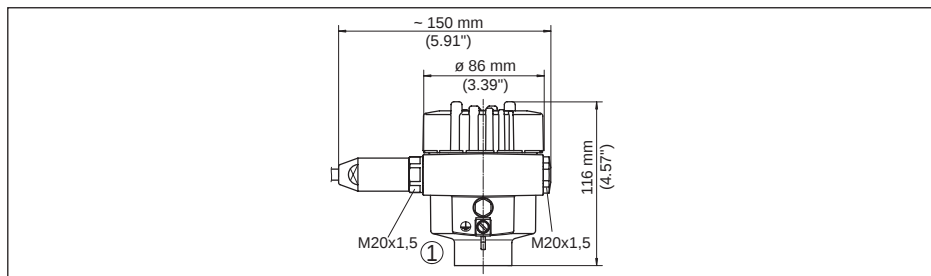


插图. 40: 采用保护等级达 IP 66/IP 68 (1 bar) 的壳体型式 (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了18 mm/0.71 in)

- 1 铝 - 单腔

不锈钢壳体

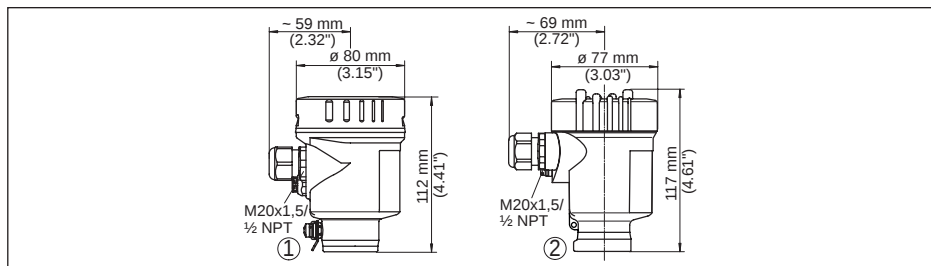


插图. 41: 采用防护等级达 IP 66/IP 68 (0.2 bar) 的壳体型式, (内装显示和调整模块后, 位置 1 的壳体高度增加了 9 mm/0.35 in, 位置 2 和 3 的则增加了18 mm/0.71 in)

- 1 不锈钢制单腔 (经电解抛光)
- 2 不锈钢单腔式 (精铸)

采用保护等级达 IP 66/IP 68, 1 bar 的不锈钢外壳

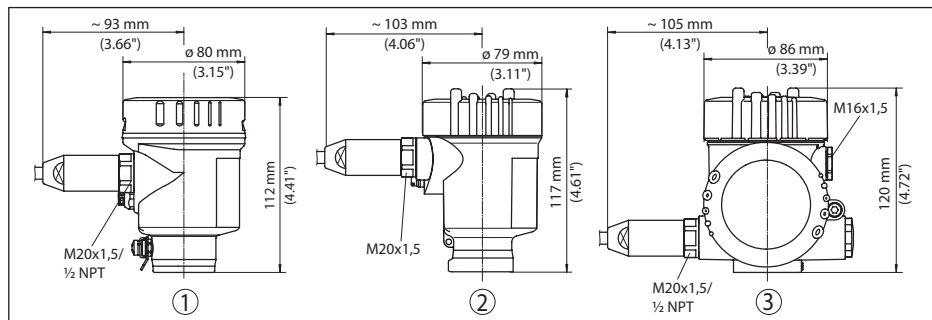


插图. 42: 采用保护等级达 IP 66/IP 68 (1 bar) 的壳体型式 (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了18 mm/0.71 in)

1 不锈钢单腔式 (精铸)

VEGAPULS 67, 带有龙门框的型式

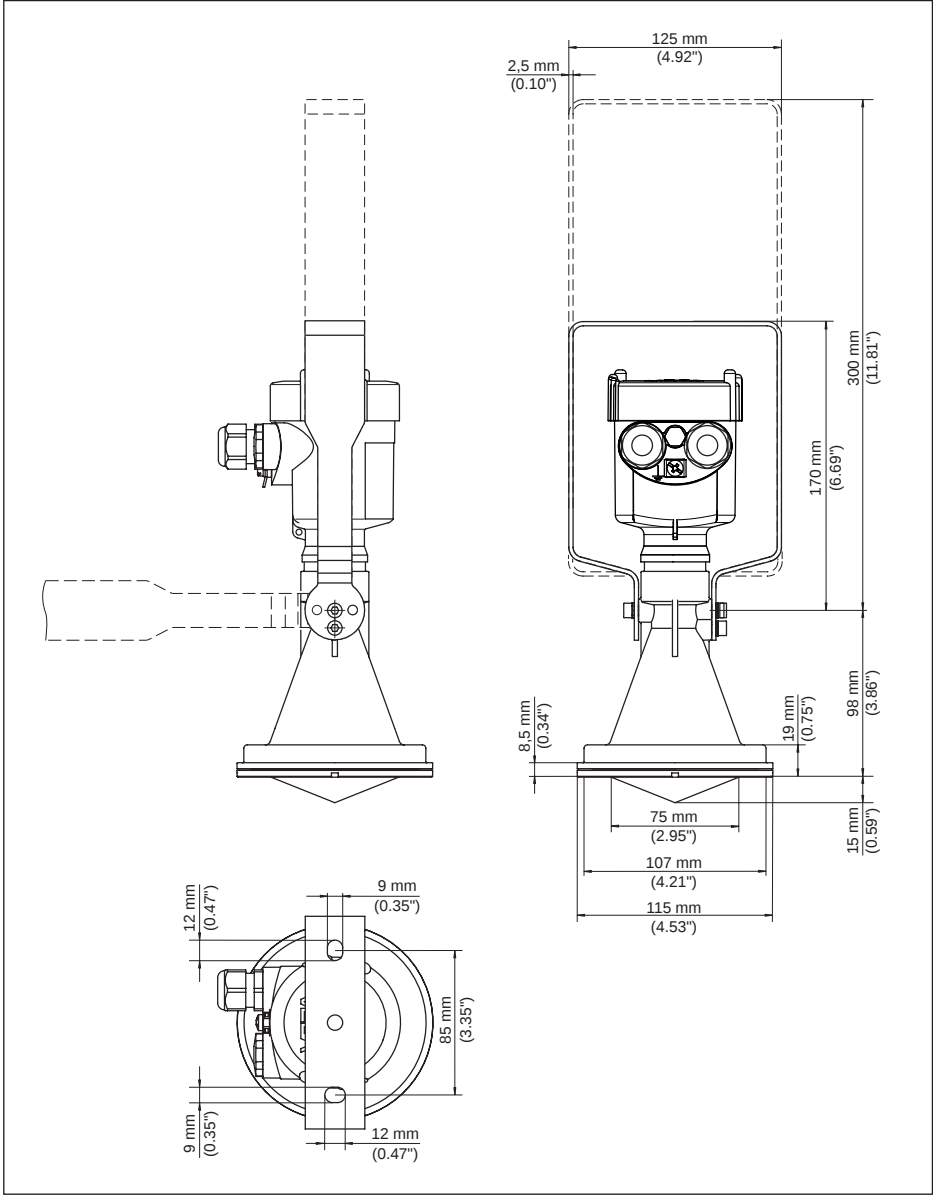


插图. 43: VEGAPULS 67, 带有长度为 170 或 300 毫米的龙门框的型式

VEGAPULS 67, 带有锁紧法兰的型式

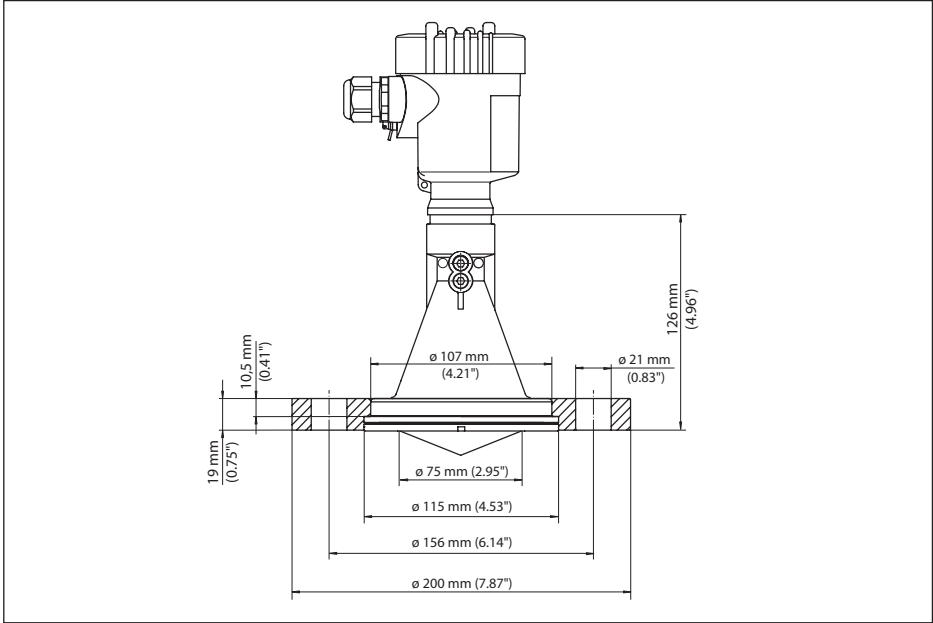


插图. 44: VEGAPULS 67, 锁紧法兰 DN 80, 3", JIS80

VEGAPULS 67, 带有适配法兰的类型

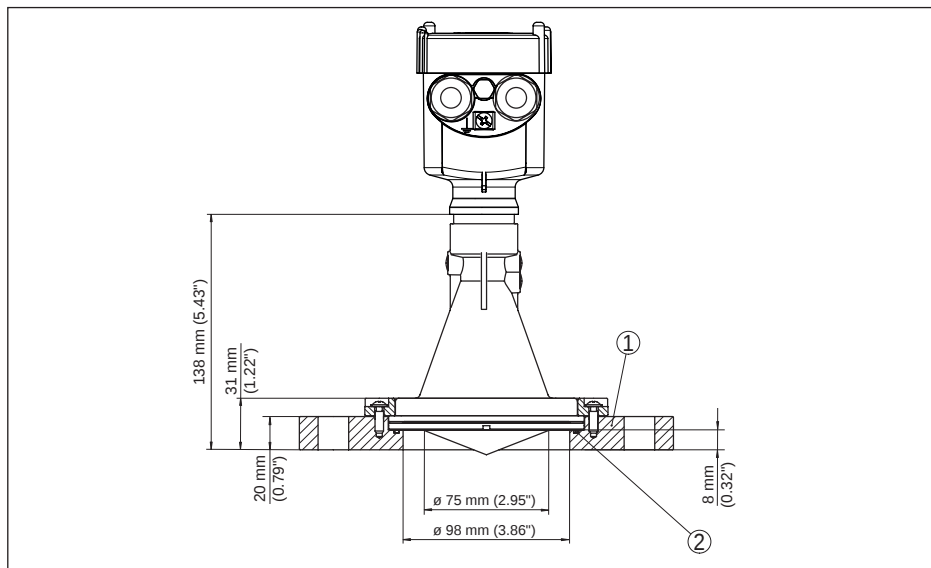


插图. 45: VEGAPULS 67, 适配法兰 DN 100, DN 150

- 1 适配法兰
- 2 密封件

10.4 企业知识产权保护

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

10.5 商标

使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。

Printing date:

VEGA

中国VEGA技术销售 www.ainstru.com

电话: 0755-82221901

邮箱: sales@ainstru.com

关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019



32940-ZH-190122

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany 德国
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201

E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com